

備 註
REMARKS

日期 DATE	
核准 APPROVED BY	
校對 CHECKED BY	
設計 DESIGNED BY	
繪圖 DRAWN BY	

業 主
CLIENT

臺中市立臺中工業高級中等學校

工程名稱
CLIENT

新實習大樓新建工程

圖 名
DRAWING

低壓單線圖八

比例尺
SCALE

萬邦建築師事務所

台北市羅斯福路二段50號9F
TEL: 02-23948135
FAX: 02-23948139
e-mail: wanbang@ms16.hinet.net


簽 章
SIGNATURE



業務編號
JOB NO.


圖 號
DRAWING NO. E-13

張 號
SHEET NO.

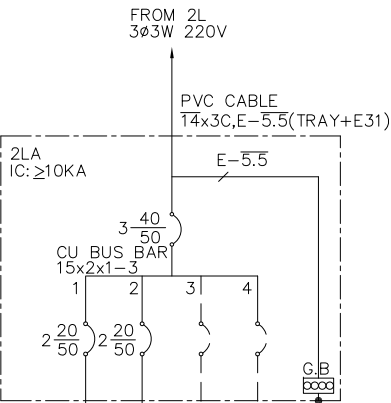


負 載 稱	插座 200VAx5	插座 200VAx5	SP	SP	合計
負載容量 (KVA)	1.0	1.0			2
負載分配 (KVA)	A	0.5			0.5
	B	0.5			1
	C	0.5			0.5
負載電流 (A)	4.5	4.5			5.2

註 ELCB 30mA/0.1Sec

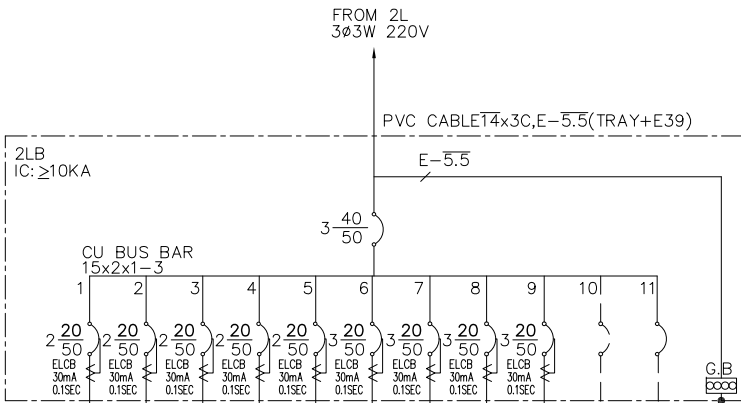


負 載 稱	鑽床 專插 1.5KVA	鑽床 專插 1.5KVA	鑽床 專插 1.5KVA	鑽床 專插 1.5KVA	鑽床 專插 1.5KVA	砂輪機 出線口 1.5KVA	砂輪機 出線口 1.5KVA	砂輪機 出線口 1.5KVA	砂輪機 出線口 1.5KVA	SP	SP	合計
負載容量 (KVA)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5			13.5
負載分配 (KVA)	A	0.75		0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5			4.25
	B	0.75		0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5			5.0
	C		0.75		0.75	0.5	0.5	0.5	0.5			4.25
負載電流 (A)	6.8	6.8		6.8	6.8	3.9	3.9	3.9	3.9			35.4

註 ELCB 30mA/0.1Sec

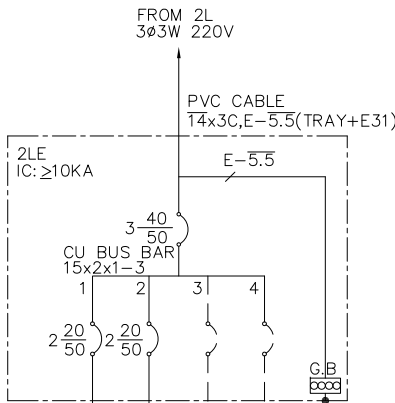


負 載 稱	插座 200VAx5	插座 200VAx5	SP	SP	合計
負載容量 (KVA)	1.0	1.0			2
負載分配 (KVA)	A	0.5			0.5
	B	0.5			1
	C	0.5			0.5
負載電流 (A)	4.5	4.5			5.2

註 ELCB 30mA/0.1Sec

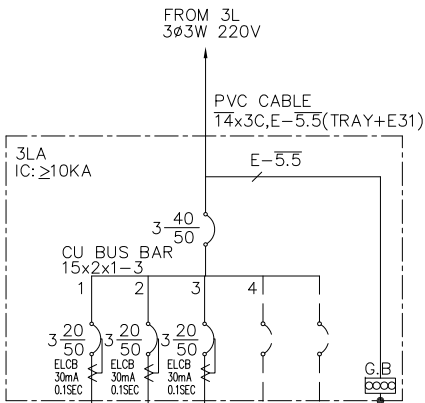


負 載 稱	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	SP	SP	合計
負載容量 (KVA)	1.5	1.5	1.5			4.5
負載分配 (KVA)	A	0.75		0.75		1.5
	B	0.75				1.5
	C		0.75	0.75		1.5
負載電流 (A)	6.8	6.8	6.8			11.8

註 ELCB 30mA/0.1Sec

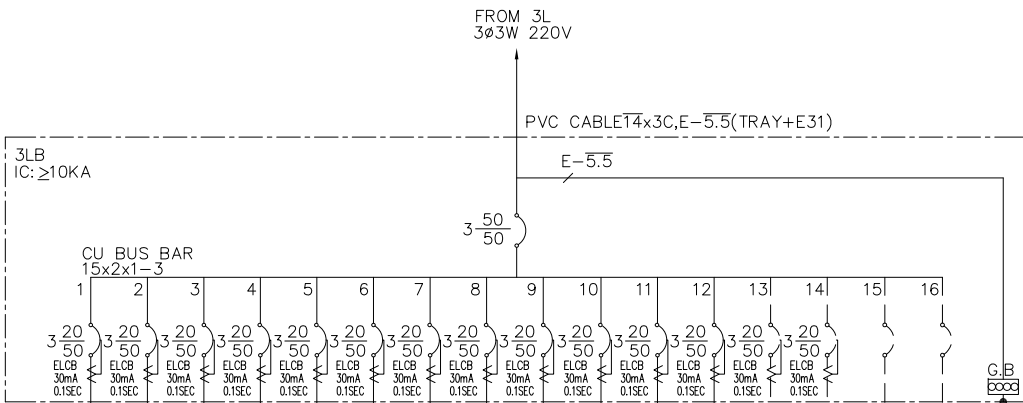

負 載 稱	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	SP	SP	SP	SP	合計
負載容量 (KVA)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5					18
負載分配 (KVA)	A	0.75		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75					6.0
	B	0.75		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75					6.0
	C		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75					6.0
負載電流 (A)	6.8	6.8		6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8					47.2

註 ELCB 30mA/0.1Sec

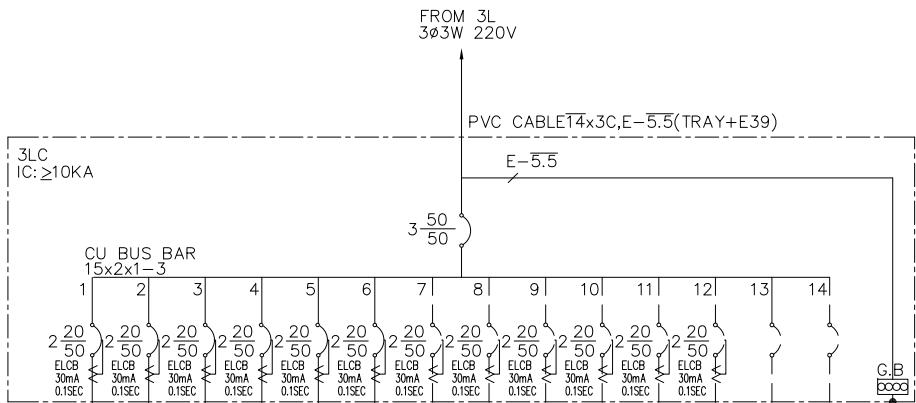

負 載 稱	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	教學用 專插 1.5KVA	SP	SP	合計
負載容量 (KVA)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5			18.0
負載分配 (KVA)	A	0.75		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75			6.0
	B	0.75		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75			6.0
	C		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75			6.0
負載電流 (A)	6.8	6.8		6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8			47.2

註 ELCB 30mA/0.1Sec