




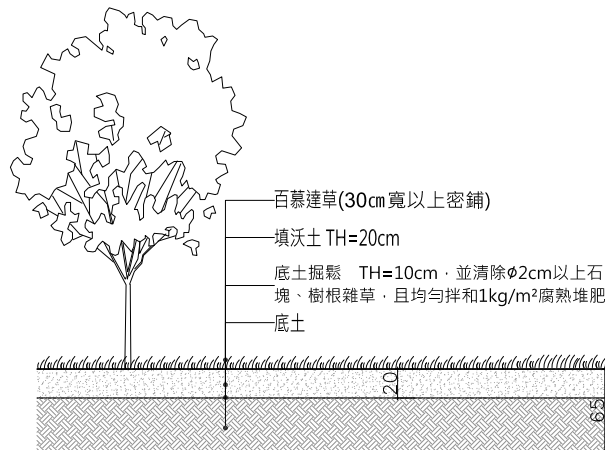


UNIT=CM

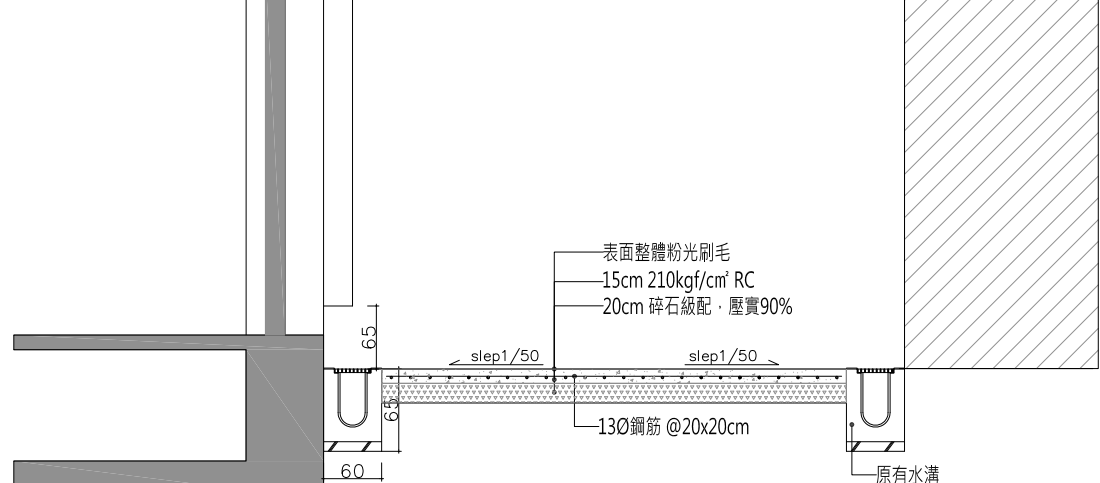


UNIT=CM

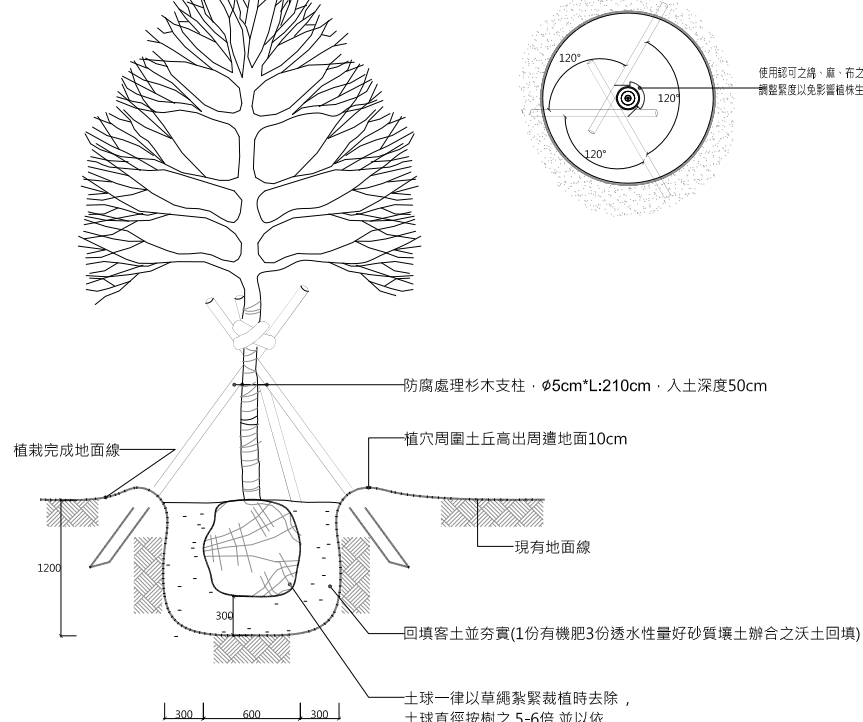

UNIT=MM

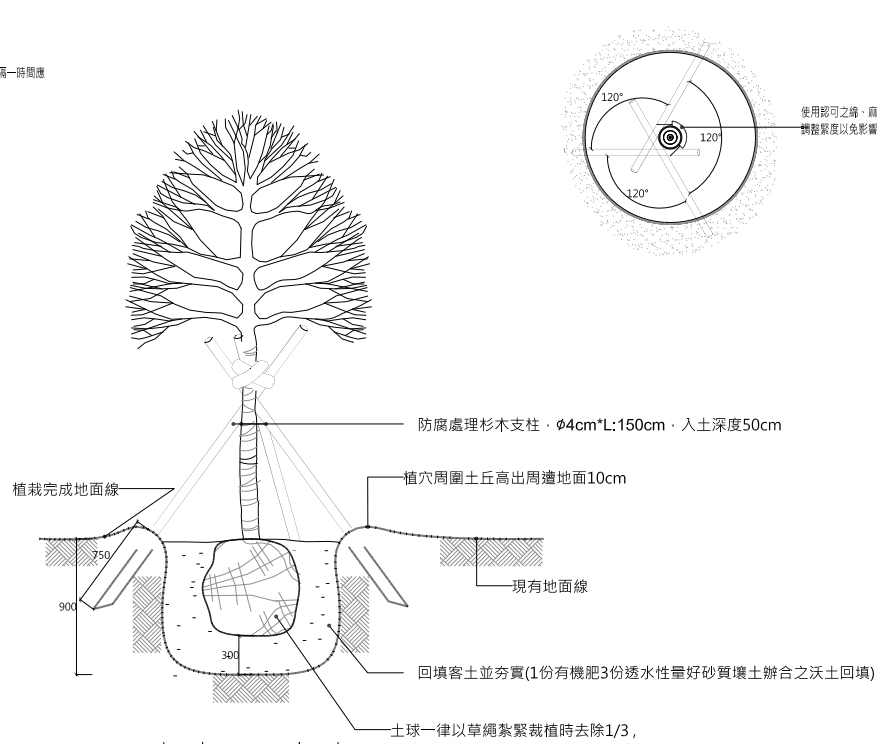

UNIT=MM

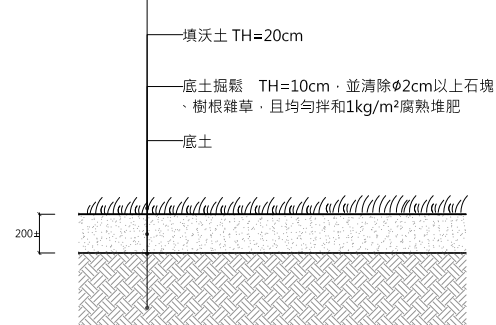

UNIT=MM

備註：

- 1.若因現況施作空間不足或因管線安全等原因，經監造單位同意後，得調整球根及植穴尺寸，且需保持土球完整性。
- 2.喬木植入植穴前，將球根容器、捆綁及包裹物去除。
- 3.支架與苗木接觸墊以布條或柔軟物質，以防苗木受傷。
- 4.支架不得穿透球根。
- 5.杉木柱架設角度依地形變化和風向調整，120°為參考值。