本工程圖說資料不因經機關備查而免除設計建築師及簽證技師之相關責任.

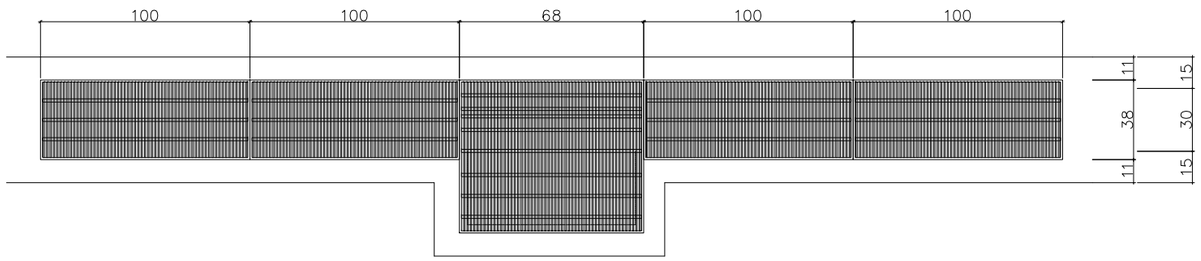

W30排水溝平面詳圖

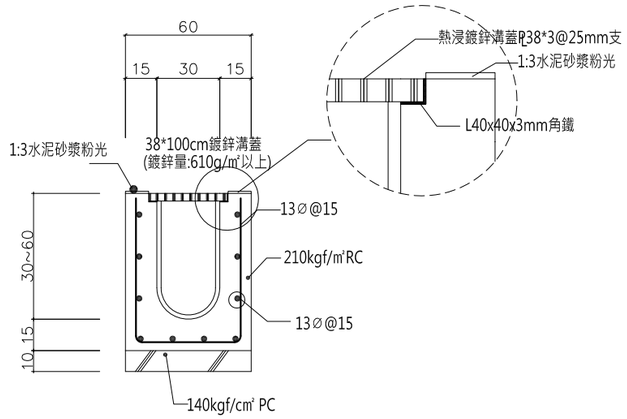

W30排水溝剖面詳圖

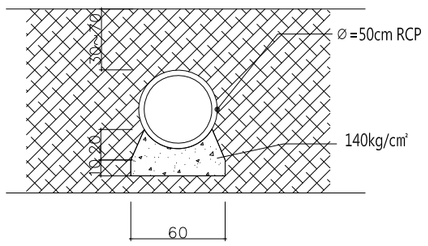

50CMØRCP管座大樣詳圖

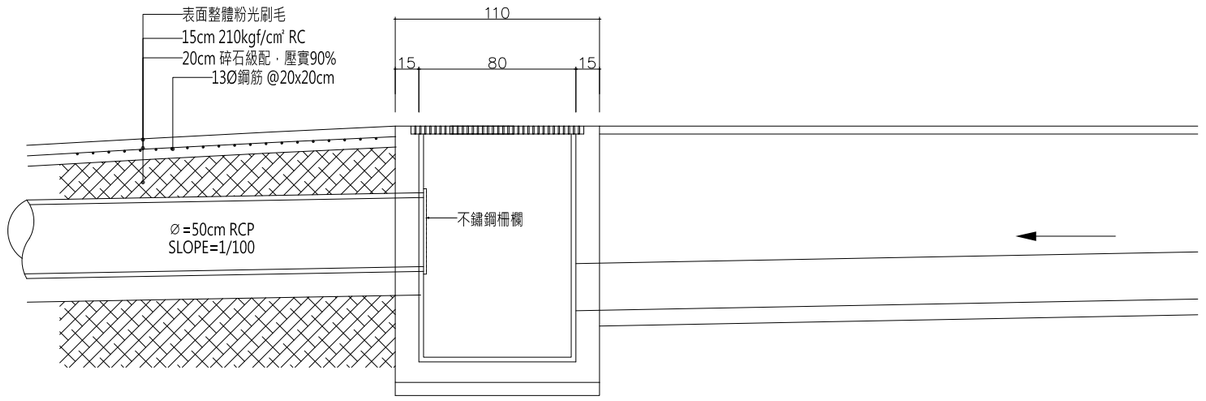

50CMØRCP管大樣詳圖

說明 水溝寬深尺寸依地形，溝長及洩水坡度計算，註明最淺至最深尺寸

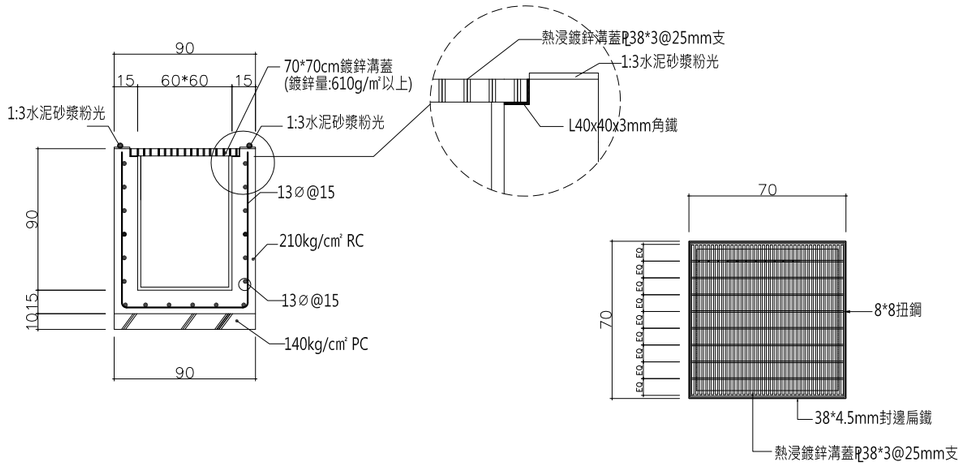

W60x60 H90 陰井剖面詳圖

W60x60 陰井鍍鋅溝蓋詳圖

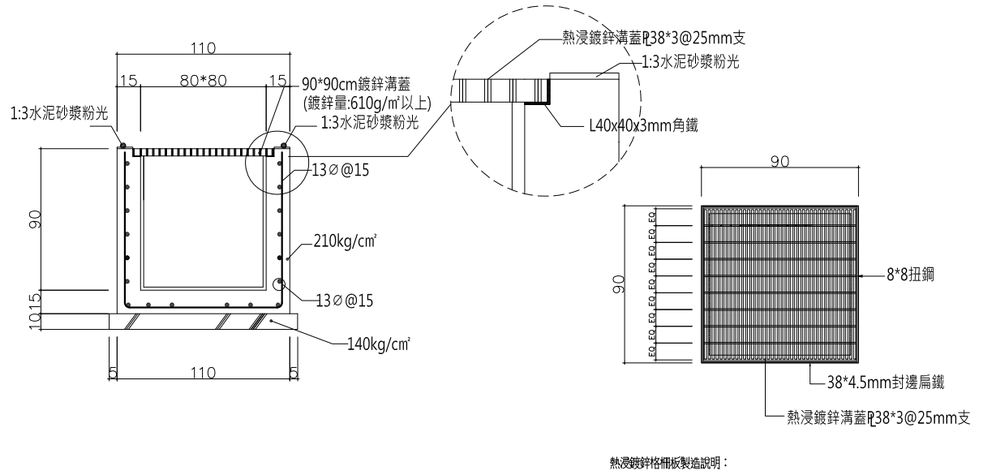

熱浸鍍鋅格柵板製造說明：

1. 熱浸鍍鋅格柵蓋板(封邊除外)，須採用高週波全自動熔接機熔接，不得造成母材熔蝕．
2. 全部使用SS-400鋼材．
3. 格柵板製造成型後，均須熱浸鍍鋅做表面處理，鍍鋅量 610g/㎡以上．
4. 封邊：格柵板兩邊焊以h*6之扁鐵為邊框，焊渣應清除乾淨．

W80x80 H90 陰井剖面詳圖

W80x80 陰井鍍鋅溝蓋詳圖

備 註
REMARKS

日期 DATE	
核准 APPROVED BY	
校對 CHECKED BY	
設計 DESIGNED BY	
繪圖 DRAWN BY	

業 主
CLIENT

臺中市立臺中工業高級中等學校

工程名稱
CLIENT

新實習大樓新建工程

圖 名
DRAWING

排水溝大樣圖

比例尺
SCALE

A1=S:1/300 A3=S:1/600

萬邦建築師事務所
台北市羅斯福路二段50號9F
TEL: 02-23948135
FAX: 02-23948139
e-mail: wanbang@ms16.hinet.net

簽 章
SIGNATURE

業務編號
JOB NO.

圖 號
DRAWING NO. L1-06

張 號
SHEET NO.