

備 註
REMARKS

日期 DATE	
核准 APPROVED BY	
校對 CHECKED BY	
設計 DESIGNED BY	
繪圖 DRAWN BY	

業 主
CLIENT

臺中市立臺中工業高級中等學校

工程名稱
CLIENT

新實習大樓新建工程

圖 名
DRAWING

梁箍筋標準圖

比例尺
SCALE

萬邦建築師事務所

台北市羅斯福路二段50號9F
TEL: 02-23948135
FAX: 02-23948139
e-mail: wanbang@ms16.hinet.net




業務編號
JOB NO.

圖 號
DRAWING NO. S2-04

張 號
SHEET NO.

/


細部B
(一)雙側有版相鄰各繫筋之90°與135°彎鉤應交替排置
(二)單側有版時90°彎鉤置於有版側

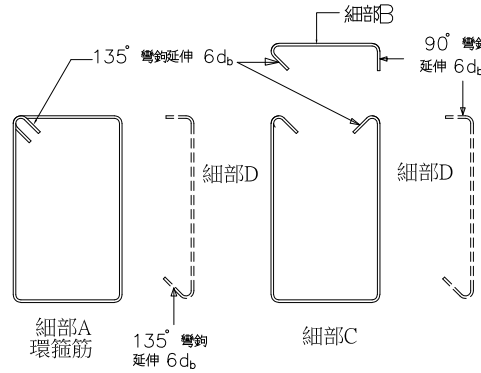

(一).主筋3根時閉合箍筋(任選一種)
兩端2倍梁有效深度範圍內,
主筋淨距X>15cm時,每根主筋需加繫筋。(細部D)

(任選一種)


細部B
(一)雙側有版相鄰各繫筋之90°與135°彎鉤應交替排置
(二)單側有版時90°彎鉤置於有版側

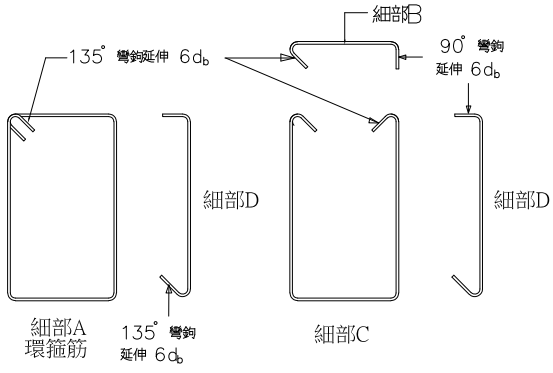

(二).主筋4根以上時使用單箍筋加雙繫筋
兩端2倍梁有效深度範圍內,主筋大於3根時,
每隔一根主筋至少有繫筋固定;
主筋淨距X>15cm時,每根主筋需加繫筋。


(任選一種)

細部B
(一)雙側有版相鄰各繫筋之90°與135°彎鉤應交替排置
(二)單側有版時90°彎鉤置於有版側

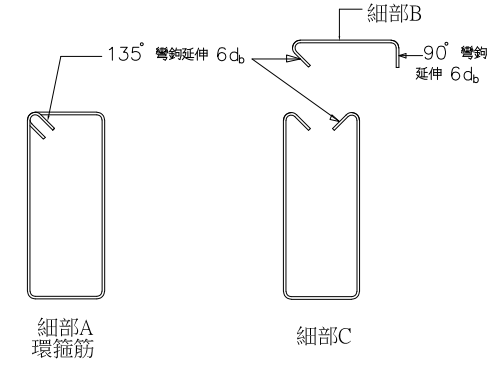

(三).主筋4根以上時使用雙繫筋
兩端2倍梁有效深度範圍內,主筋大於3根時,
每隔一根主筋至少有繫筋固定;
主筋淨距X>15cm時,每根主筋需加繫筋。

(任選一種)

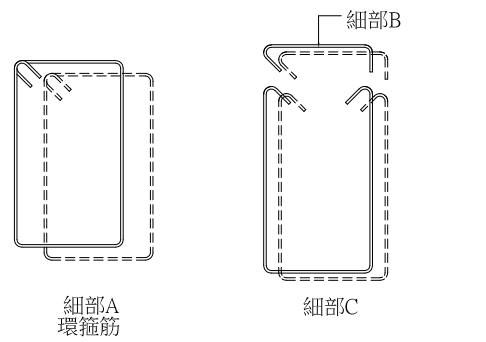

(四)有扭力筋時,箍筋需為環箍筋
兩端2倍梁有效深度範圍內,主筋大於3根時,
每隔一根主筋至少有繫筋固定;
主筋淨距X>15cm時,每根主筋需加繫筋。

構架梁在柱兩端2倍梁範圍內除上述配筋外,標示2-#※雙箍筋時得採用2-#※外箍筋加內繫筋.(細部D); ※表示#3或#4或#5或其他號數之鋼筋)
(細部D係兩端2倍梁有效深度範圍內,主筋大於3根時,每隔一根主筋至少有繫筋固定;主筋淨距X>15cm時,每根主筋需加繫筋。)

構架梁箍筋標準圖

說明：水電管線需採用明管或配置於管道間內，不得穿梁、穿版或置於柱內。