


1. 樓梯支承牆厚至少15cm。
2. 平台轉折處未設小樑時依圖示補強。
3. 與邊牆接處之樓梯鋼筋均應錨入牆內。
4. 樓梯邊牆因開口而致樓梯支承不良或懸吊時，應另洽設計單位補充資料，不得擅自施工。






樓梯配筋圖

牆編號	牆厚(公分)		單排	雙排	備註
非結構牆	10	VERT	#3@15		非結構牆配筋標準圖(牆土牆,剪力牆,蓄水池及地下室之外牆及另有標示編號配筋者不適用)
	12	HORI.	#3@20		
	15	VERT	#3@20 雙面		
	16	HORI.	#3@20 雙面		
W20	20	VERT		#3@15 雙面	隔間牆
		HORI.		#3@15 雙面	
W25	25	VERT		#5@15 雙面	撐牆
		HORI.		#4@15 雙面	


附註：

- 1.固定筋之水平間距為垂直筋間距之5倍，垂直間距為水平筋間距之4倍。
- 2.牆垂直筋與水平筋端部均須埋入梁或柱內至少 l_d 之長度。
- 3.牆厚15cm(含)以上之牆，若位於筏基頂版上時，應延伸入筏基版內。
- 4.牆體施作時必須以固定筋保持豎向主筋間距，且以模板間隔器確保保護層保護厚度必須足夠，此部份廠商必須提供細部設計圖說，經監造單位審查通過後，方可進行施工作業。

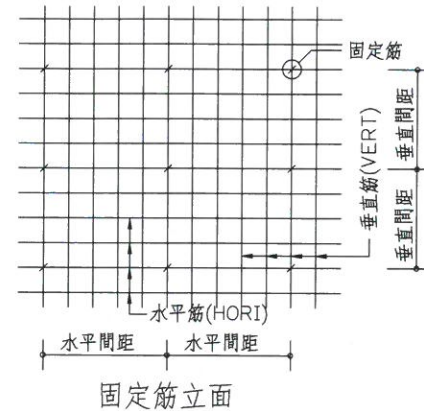


單排配筋(剖面) 雙排配筋(剖面)


牆配筋圖

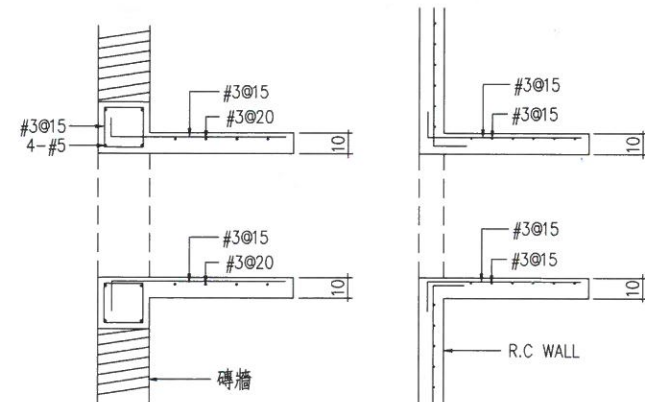

冷氣孔配筋

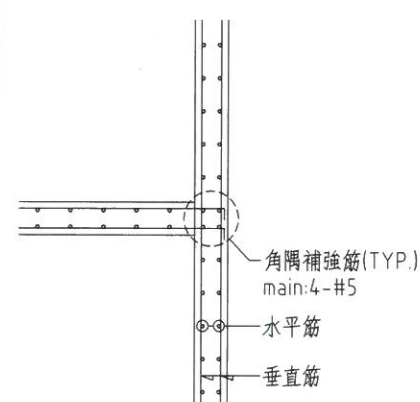

樓梯撐牆配筋剖立面圖

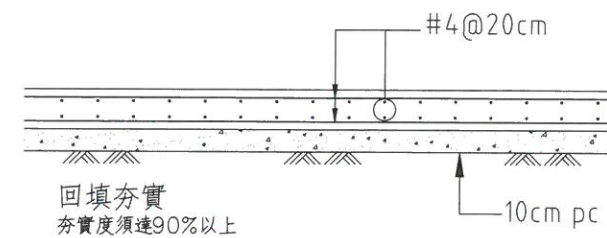


地坪配筋
($t=18\text{cm}$)

30x30cm水箱柱配筋



● 8-#7
箍筋#3@10cm

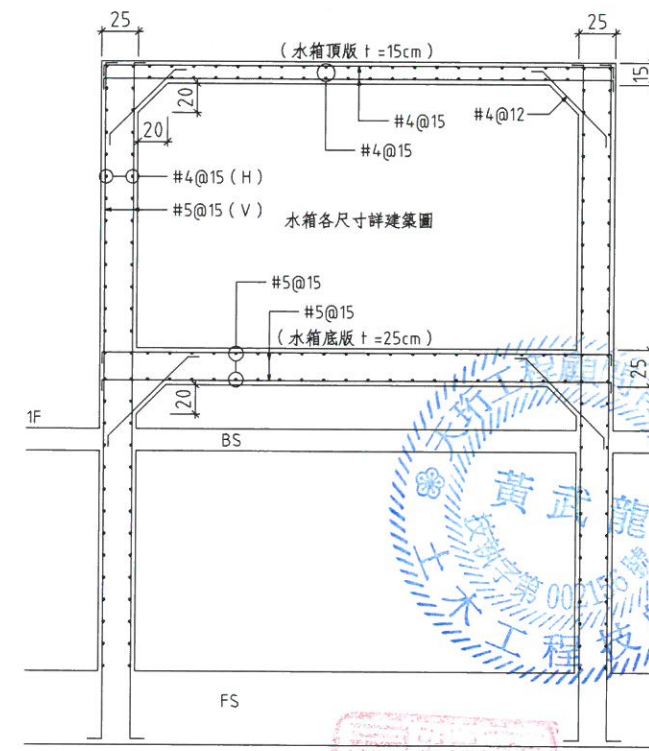

註：所有水箱牆如未座落於地梁者，均須下到FS版。

1F水箱配筋圖

S4-02