




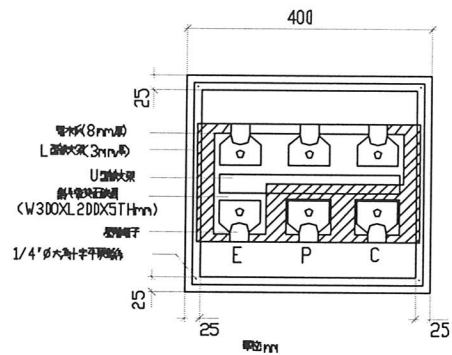


接地檢視盒正視圖 NTS

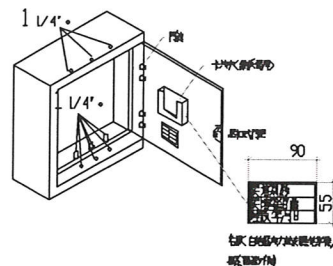


接地檢視盒外型圖 NTS

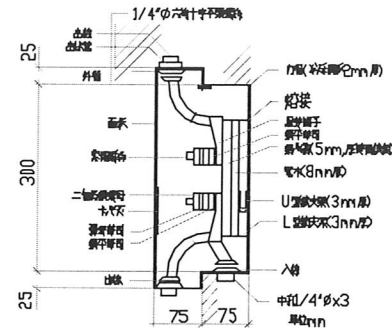


接地檢視盒側視圖 NTS

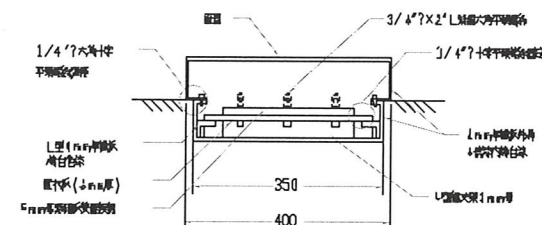


接地檢視上視圖 NTS

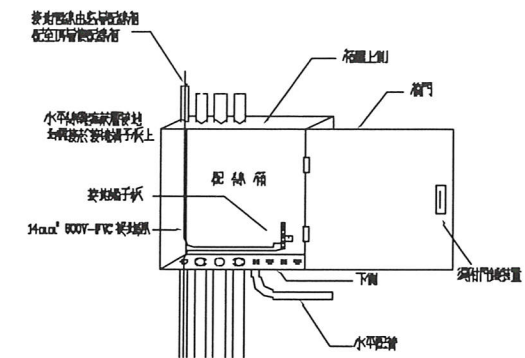


配線箱內接地端子板位置圖 NTS

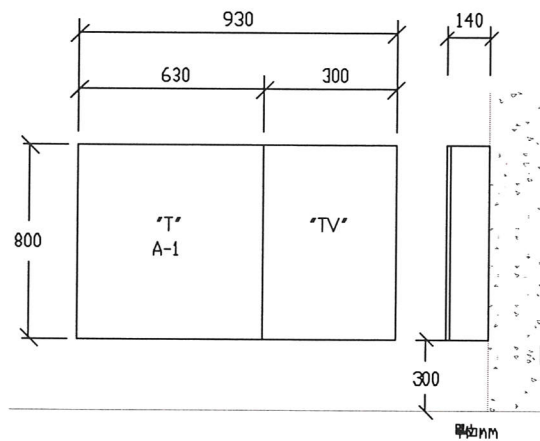


一層弱電箱詳圖 NTS

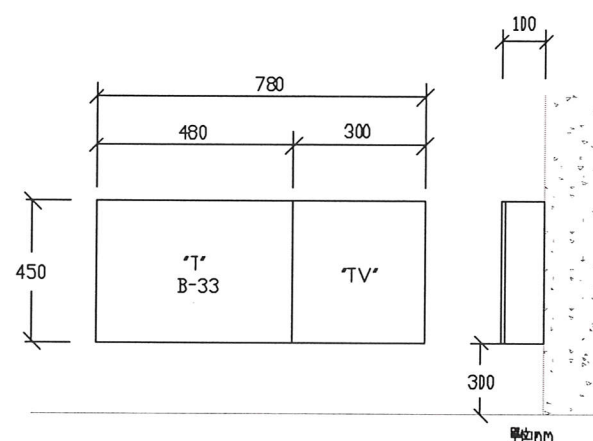

二層、三層弱電箱詳圖 NTS

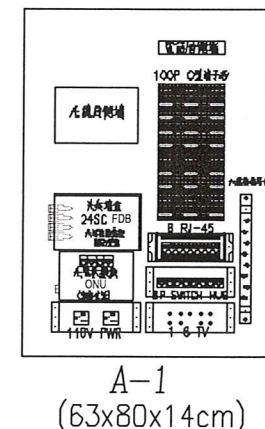

A-1
(63x80x14cm)

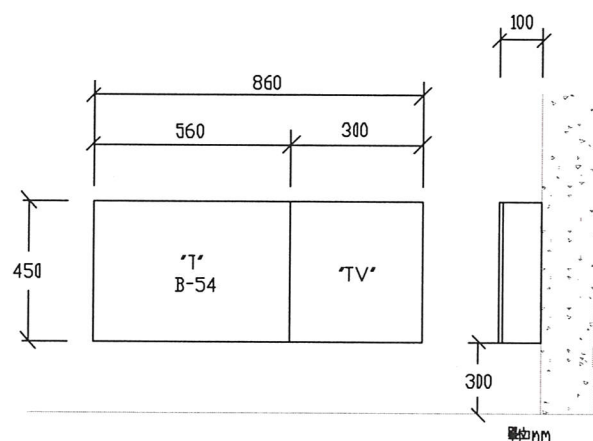


四層弱電箱詳圖 NTS

總配線箱/集中總箱

箱內設備名稱	內裝尺寸 (CM)	箱體尺寸 (CM)	箱體重量 (kg)	箱體材質	箱體顏色	箱體安裝位置	箱體安裝高度
A-04-1	45	50	14	20	40	8	10/20P + 4C
A-04-2	30	60	14	20	40	8	10/20P + 4C
A-04-3	45	80	14	30	60	12	20/40P + 6C
A-1	63	80	14	50	100	24	30/60P + 8C
A-2-1	103	80	14	100	200	-	50/100P + 12C
A-2-2	83	145	14	100	200	-	50/100P + 12C
A-4	93	145	14	200	400	-	100/200P + 24C

註：*出線管長度按實際量
集中總箱厚度可為10CM

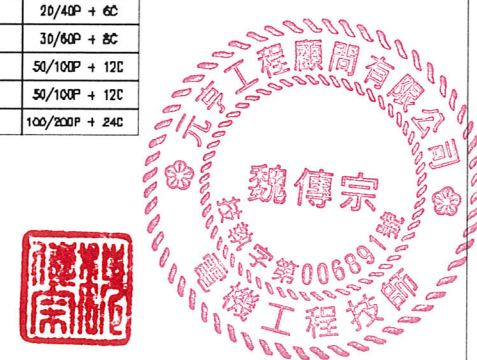

魏傳宗

元亨工程顧問有限公司 電機技師：魏傳宗

張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所
e: info@malone.com.tw
w: www.mayuar.chitects.com

高雄
高雄市苓雅區四維四路 10號3F-1
07-3389098

台北
台北市中山區松江路 76號6F
070-1000-0019

工程名稱
新竹市建華國中校園整體規劃暨
新建校舍工程

圖名

接地檢視圖 弱電箱詳圖

簽章

核准 設計

校核 繪圖

日期
108/08

張號 圖號

LV1-02