



鋼筋續接器

說明：1. 鋼筋續接器之材料、加工、組接、品管、檢驗及性能評估等，依內政部營建署暨內政部建築研究所之「鋼筋續接器續接施工規範及解說（草案）」中之「續接」之規定辦理。
2. 鋼筋續接器之接合鋼筋其淨斷面積（例如車牙處）不得小於鋼筋標稱斷面積。


Q. “□”柱時鋼筋續接器平面配置示意圖

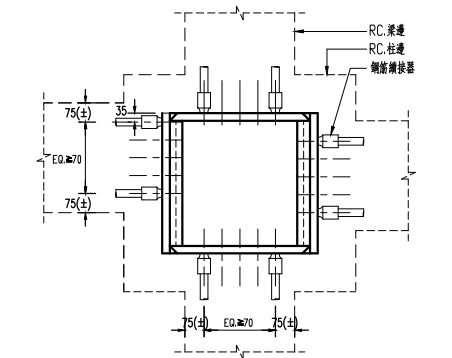

b. “田”柱時鋼筋續接器平面配置示意圖

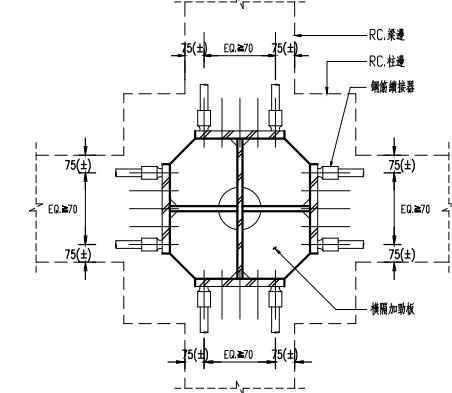

C. “H”柱時鋼筋續接器平面配置示意圖

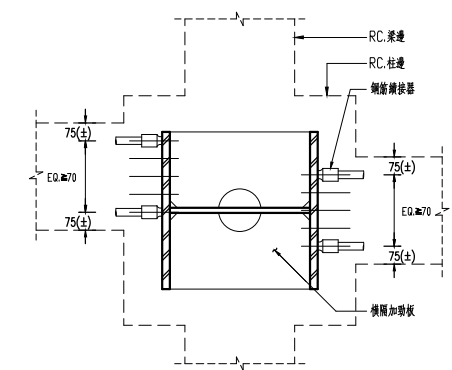

預埋螺栓

固定埋設法

單位：mm

D	E MIN.	螺 牙 長 度			K	NUTS				WASHERS		
		S1		S2		B	C	H	H1	I.D.	O.D.	t
		單螺帽	雙螺帽									
M12	220	50	-	15	2	19	21.9	12	12	14	32	2.5
M16	280	55	-	19	2	24	27.7	16	16	18	44	3.2
M20	340	65	85	22	2.5	30	34.6	20	20	22	52	4
M24	400	80	105	27	3	36	41.6	24	24	26	64	6
M30	480	100	130	35	3.5	46	53.1	30	30	32	70	6
M36	570	110	145	41	4	55	63.5	36	36	38	82	8

- 註：
- 一・材料
螺栓：ASTM A307 Gr. B或C/ASTM A36（或同等品）
螺帽：ASTM A563（或同等品）
螺帽：ASTM F436/ASTM A36（或同等品）
 - 二・螺帽為重型六角螺帽，使用雙螺帽時上螺帽得用標準六角螺帽。
 - 三・使用一顆螺帽時尺寸“a”至少為 1 1/2 D，
使用二顆螺帽時尺寸“a”至少為 2 1/2 D。
 - 四・墊圈孔徑為 D+2mm。
 - 五・除註明者外基板螺栓孔徑可取為錨栓直徑 +8mm（>M36 以上），
+5mm（≤M36 以下）。
 - 六・不收縮水泥砂漿厚度 50mm，但基版最小平面尺寸小於 600mm
者可取基版最小平面尺寸之 1/12 以上，但不得小於25mm。

may MAYU architects
張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所
e: info@malone.com.tw
w: www.mayuarchitects.com

高雄
高雄市苓雅區四維四路 10號3F-1
07-3389098

台北
台北市中山區松江路 76號6F
070-1000-0019

工程名稱
香山綜合休閒運動館新建工程

圖名
鋼構標準圖-3

簽章

核准	設計
校核	繪圖

日期
110/03/29

張號	圖號
62/63	S7-08