


※依臺北市政府體育局〔研訂運動中心硬體設施 規劃設計參考準則計畫〕		
PVC運動專用地坪: 具有良好的耐磨性, 防滑性, 減震性以及穩定性。 並符合以下性能標準：		
測 試 項 目	試驗方法	
力量衰減 force reduction	EN 14808	25-75%
垂直型變 vertical deformation	EN 14809	<=5.0mm
摩擦係數 friction	EN 13036-4	80-100
平整度: 地坪3M範圍內任兩點之高差不得大於3mm		

1 6mm橡膠運動地墊 材料規範

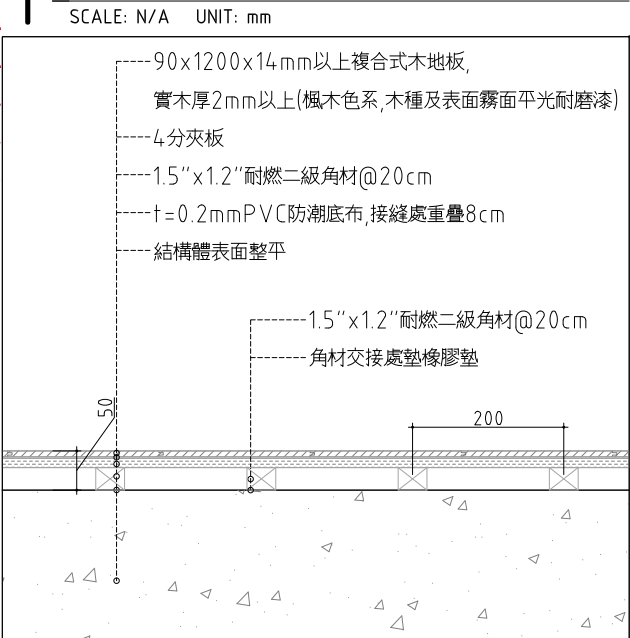



2 複合式木地板 詳圖及施工補充說明書

SCALE: N/A UNIT: mm

複合式木地板 材料規範:	
90x1200mm, 厚度14mm以上複合式木地板, 實木厚2mm以上(楓木色系, 木種及表面霧面平光耐磨漆)	
測試項目及方法	測試結果
CNS 11342 含水率	經6.1節含水率試驗合格
CNS 11342 耐磨性	經6.4.2(1)節耐磨A試驗合格
CNS 11342 甲醛釋放量	F1等級 平均值0.3mg/L以下, 最大值0.4mg/L以下
CNS 11342 抗彎強度	20kgf以上
CNS 10757 鉛筆硬度	5H

3 複合式木地板 材料規範

SCALE: N/A UNIT: mm

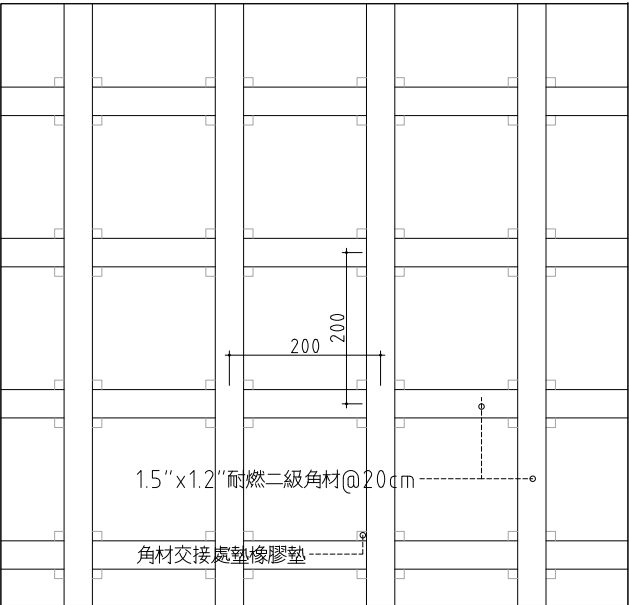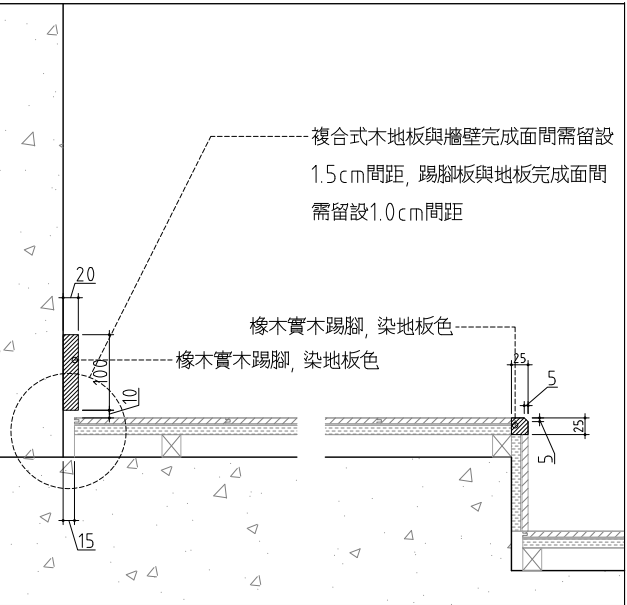

※依臺北市政府體育局〔研訂運動中心硬體設施 規劃設計參考準則計畫〕
A. 採用通過DIN-18032-2試驗通過之木地板系統。
B. 或通過下列測試項目及標準之木地板系統。

測 試 項 目	試驗方法	
力量衰減 force reduction	EN 14808	25-75%
垂直型變 vertical deformation	EN 14809	<=5.0mm
摩擦係數 friction	EN 13036-4	80-100