



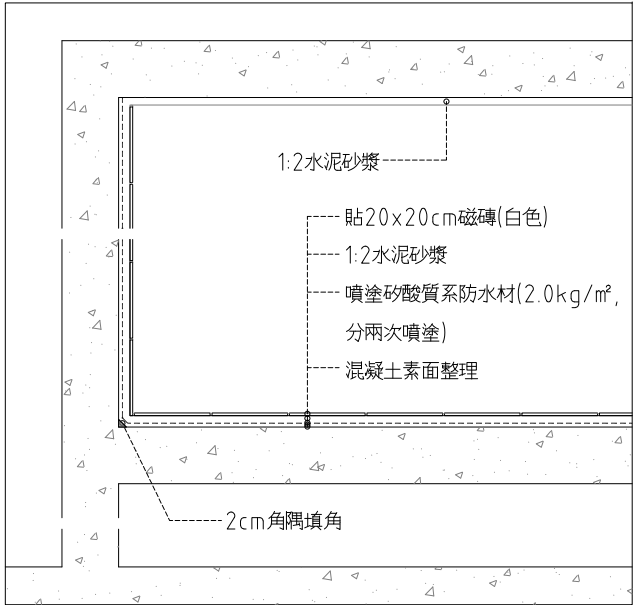


1 生活水箱 防水詳圖
SCALE: 1:10 UNIT: mm

熱熔式改質瀝青防水毯 材料規範:	
1. 內襯補強層 2. 表面砂面	
測試項目及方法	測試結果
CNS 14497 抗拉強度 N/cm (kgf/cm)	80 (8.16) 以上
CNS 14497 伸長率 (%)	15 以上
CNS 14497 抗張積 (N.%/cm)	2500 以上
CNS 14497 抗撕裂力 N (kgf)	20 (2.04) 以上
CNS 14497 搭接強度 N/cm (kg/cm)	50 (5.10) 以上
CNS 14497 耐熱性能- 下垂長度 (mm)	5 以下
CNS 14497 尺度安定性- 尺度變化率(%)	0.0 +- 1.0

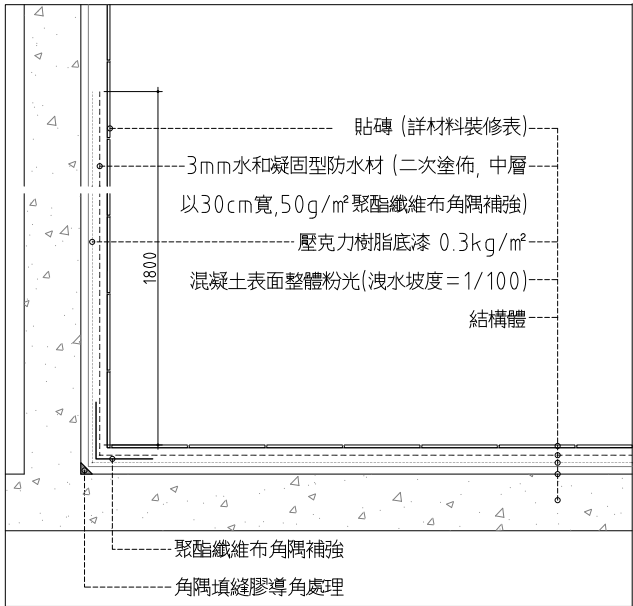


4 廁所 浴室 茶水間 拖布間 防水詳圖
SCALE: 1:10 UNIT: mm

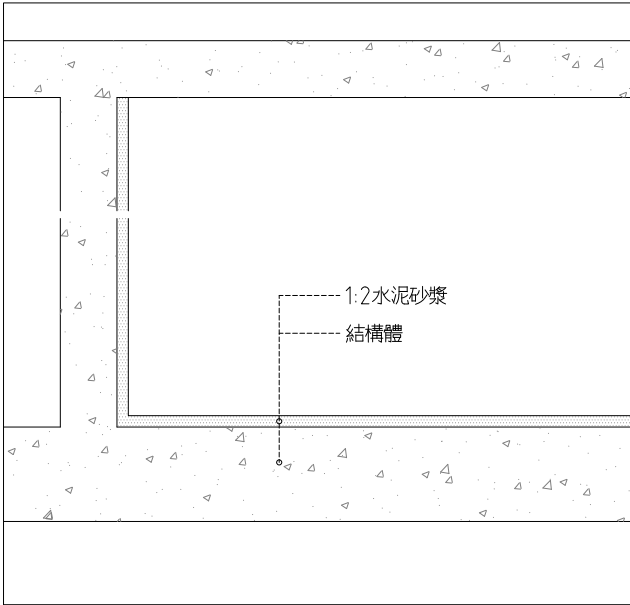


2 污水池 消防池 筏基 防水詳圖
SCALE: 1:10 UNIT: mm

瀝青底油 材料規範:	
測試項目及方法	測試結果
CNS 8644 抗拉強度 23°C無處理 (kgf/m²)	3.5 以上
CNS 8644 撕裂時伸長率 23°C無處理 (%)	600 以上
CNS 8644 撕裂強度 23°C無處理(kgf/cm)	3 以上
CNS 8644 加熱伸縮率 (%)	+ -1 以下
CNS 8644 加熱劣化	不得有裂紋及變形

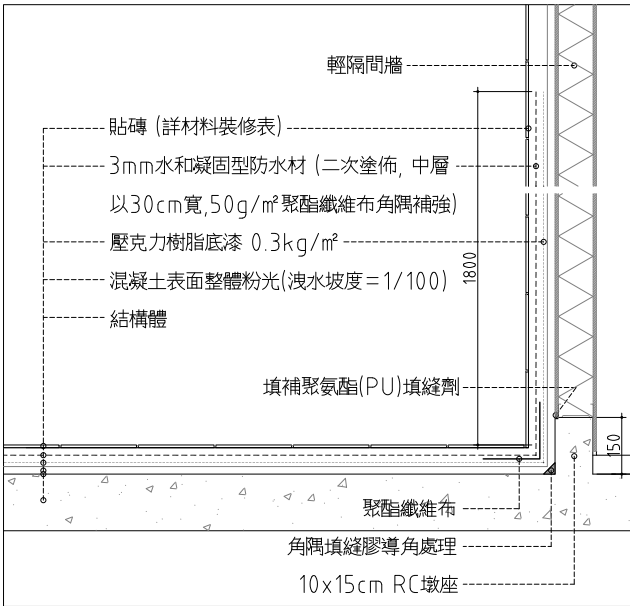


5 廁所 浴室 茶水間 拖布間 防水詳圖 (輕隔間牆)
SCALE: 1:10 UNIT: mm

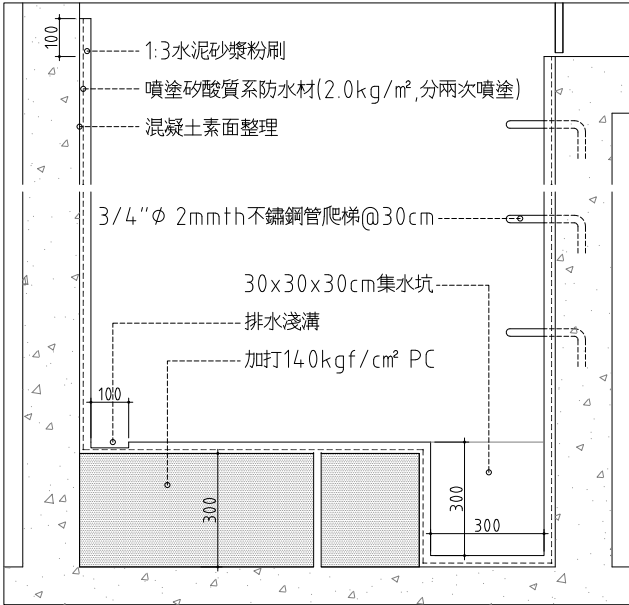

3 電梯機坑 防水詳圖
SCALE: 1:10 UNIT: mm

矽酸質系防水材 材料規範:	
定義: 矽酸質系防水材係藉由水擴散作用，溶解之矽酸離子滲入混凝土毛细孔內，與混凝土內之游離鹽類離子進行反應，並增進水化作用，進而產生一種密封，不可溶解之針狀或纖維狀結晶，可阻隔水壓力的滲漏。	
測試項目及方法	測試結果
透水係數	無塗佈試體之1/3
CNS 1232 抗壓強度	不低於未處理混凝土強度
ASTM C267 抗化學性	PH 3 to 11

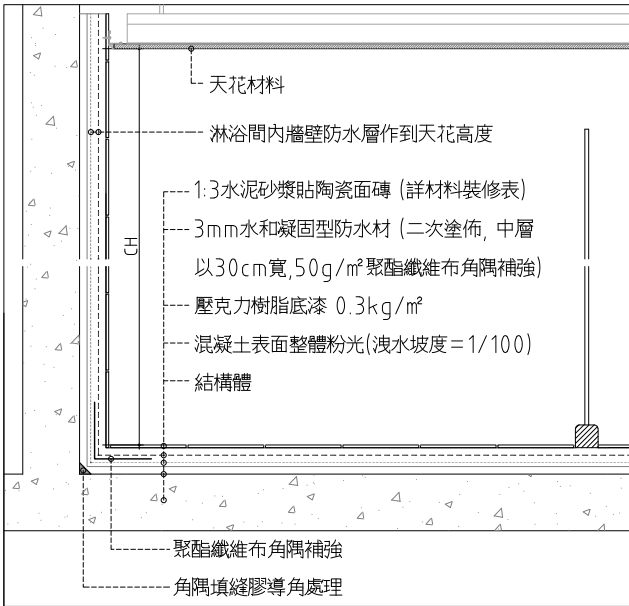

6 浴室淋浴間防水詳圖
SCALE: 1:10 UNIT: mm

水和凝固型防水材(彈性水泥) 材料規範:	
測試項目及方法	測試結果
CNS 8644 抗拉強度 (kgf/cm²)	20 以上
CNS 8644 斷裂時伸長率 (%)	120 以上
CNS 8644 撕裂長度 (kgf/cm)	10 以上
註: 試驗溫度 23°C	

水泥防水劑 材料規範:	
測試項目及方法	測試結果
CNS 3763 凝結時間	初凝1小時以後，終凝10小時以內
CNS 3763 安定性	不得發生收縮性，膨脹性龜裂或翹曲
CNS 3763 強度比	85%以上
CNS 3763 吸水比	0.5 以下
CNS 3763 透水比	0.5 以下

壓克力(丙烯酸)樹脂底漆 材料規範:	
測試項目及方法	測試結果
CNS 8644 抗拉強度 (kgf/cm²)	15 以上
CNS 8644 斷裂時伸長率 (%)	120 以上
CNS 8644 撕裂長度 (kgf/cm)	10 以上
註: 試驗溫度 23°C	