


壁式通風扇控制示意圖(一)

EF-0203

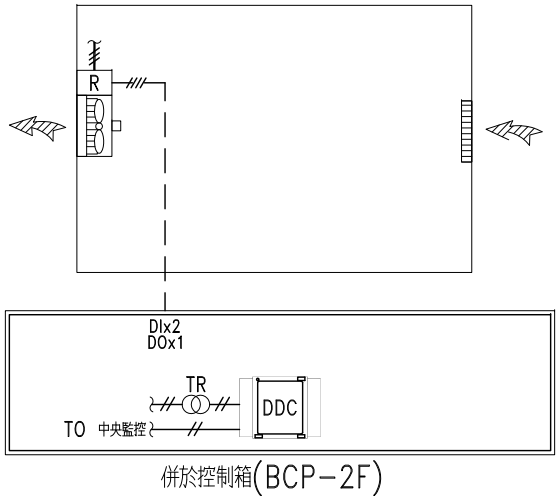

控制說明：

1. 本系統所有控制迴路係經由微電腦可程式控制器DDC獨立 (STAND ALONE) 控制，可與中央監控電腦連線運作。
2. 微電腦可程式控制器DDC可監視壁扇之運轉狀態及跳脫。
3. 壁扇可依程序於尖峰時間及定時經微電腦可程式控制器DDC控制啟動運轉。
4. 微電腦可程式控制器DDC應具斷電記憶十年以上之功能，以免資料流失。
5. 微電腦可程式控制器DDC應為一可程式化之控制器，其傳訊方式及資訊結構完全符合BACnet等開放式通訊協定認證。
6. 微電腦可程式控制器DDC必須符合相關安全規定，並經測試驗證通過。


壁式通風扇控制示意圖(二)

EF-B102

EF-B103

EF-B104

EF-B105

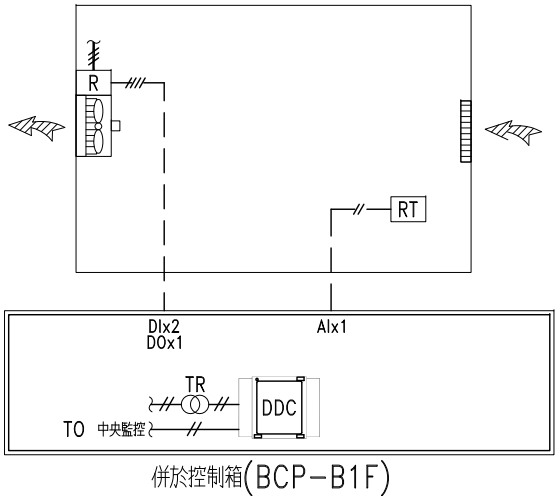

控制說明：

1. 本系統所有控制迴路係經由微電腦可程式控制器DDC獨立 (STAND ALONE) 控制，可與中央監控電腦連線運作。
2. 微電腦可程式控制器DDC可監視壁扇之運轉狀態及跳脫。
3. 壁扇可依室內型溫度感測器RT經微電腦可程式控制器DDC控制啟動運轉。
4. 微電腦可程式控制器DDC應具斷電記憶十年以上之功能，以免資料流失。
5. 微電腦可程式控制器DDC應為一可程式化之控制器，其傳訊方式及資訊結構完全符合BACnet等開放式通訊協定認證。
6. 微電腦可程式控制器DDC必須符合相關安全規定，並經測試驗證通過。

機電、空調工程
屬後擴工程

MAYU architects

張瑪龍陳玉森聯合建築師事務所
E: info@malone.com.tw
W: www.mayuarchitects.com

高雄
高雄市苓雅區四維四路10號3F-1

07-3389098

台北
台北市中山區松江路76號6F

070-1000-0019

工程名稱

香山綜合休閒運動館新建工程

圖名

自動控制示意圖(五)

簽章

鄭錫譚

核准

鄭錫譚

設計

林聰煜

校核

林聰煜

繪圖

薛明輝

日期

110/03/29

張號

圖號

AC-605