大將作
聯合建築師事務所
TCT ARCHITECTURAL RESOURCES
台中市館前路19號11樓
11F-No. 19 KUAN CHIEN ROAD, TAICHUNG
TEL:(04)23220083 FAX:(04)23223697

修　正 | REVISIONS

112.05.12 C版_不含4F~7F裝修

工程名稱 | PROJECT

國際獸醫防疫人才培訓中心
暨獸醫教學醫院大樓
新建工程

☐ 建照圖 ■ 施工圖
☐ 變更圖 ☐ 竣工圖

圖　名 | DRAWING TITLE

門窗表六

簽　章 | SIGNATURE

比例 SCALE 1/100 | 日期 DATE 112/5/12 | 設計 DESIGN 林一川
繪圖 DRAWN CHC | 校核 CHK. | 核准 APPR.
圖號 DRAWING NO. A6-6 | 版次 REV C版

DRAWING NO. A6-6

門窗立面







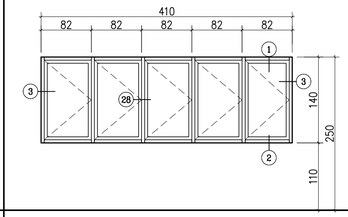

編號	H	W
2a	80	100
82	80	158



編號	H	W
83	60	90
84	110	88
85	110	95
86	80	100
87	60	75



編　號	78	79	80	81	2a 82	83 84 85 86 87
性能及開閉方式	固定窗+防颱型百葉窗(百葉窗採不銹鋼防蟲紗網)	固定窗+防颱百葉(百葉窗採不銹鋼防蟲紗網)	防颱型百葉窗(百葉窗採不銹鋼防蟲紗網)	推射窗 (附紗窗)	防颱百葉(百葉窗採不銹鋼防蟲紗網)	防颱百葉(百葉窗採不銹鋼防蟲紗網)
門　框	鋁擠型．面層陽極處理	鋁擠型．面層陽極處理	鋁擠型．面層陽極處理	鋁擠型．面層陽極處理	鋁擠型．面層陽極處理	鋁擠型．面層陽極處理
門　扇	鋁擠型框．面層陽極處理+8mm強化玻璃	鋁擠型框．面層陽極處理+8mm強化玻璃		鋁擠型框．面層陽極處理+8mm強化玻璃		
門鎖五金 門鎖						
門鎖五金 絞鍊				不銹鋼四連桿*2*5		
門鎖五金 把手				推開窗把手*1*5　開口限制器*1*5		
門鎖五金 天地栓						
門鎖五金 其他						
備　註	R1F 電梯機房二	RF 南	RF	3F梯廳一	1F 南向	1F~3F 南向

門窗立面

編號	H	W
88	80	70
89	80	75
90	80	260



編號	H	W
91	50	50
92	50	120











編　號	88 89 90	91 92	D1	D2	D3	S38 60A
性能及開閉方式	防颱百葉(百葉窗採不銹鋼防蟲紗網)	防颱百葉(百葉窗採不銹鋼防蟲紗網)	90°推開門+固定窗	90°推開門	90°推開玻璃門	90°．一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性)
門　框	鋁擠型．面層陽極處理	鋁擠型．面層陽極處理	1.5mm不銹鋼氟碳烤漆,色另訂	1.5mm不銹鋼氟碳烤漆,色另訂	1.5mm不銹鋼氟碳烤漆,色另訂	1.5mm不銹鋼氟碳烤漆,色另訂
門　扇			1.2mm不銹鋼氟碳烤漆,色另訂+8mm強化玻璃	1.2mm不銹鋼氟碳烤漆,色另訂	1.2mm不銹鋼氟碳烤漆+8mm強化玻璃,色另訂	1.2mm不銹鋼氟碳烤漆,色另訂
門鎖五金 門鎖			鎖匣式水平鎖	鎖匣式水平鎖+假把手	鎖匣式窄框水平鎖	不銹鋼推開式平頭鎖
門鎖五金 絞鍊			地鉸鏈≦180kg	地鉸鏈≦180kg*2	不銹鋼5"旗型鉸鏈*4	地鉸鏈≦180kg*2
門鎖五金 把手						不銹鋼偏腳座H型推拉把手*2
門鎖五金 天地栓				不銹鋼上下6"自動天地栓+防塵座		不銹鋼上/加長下12"天地栓+防塵座
門鎖五金 其他				順位調整器	超薄P型內止動門弓器≦100kg	順位調整器
備　註	4F露臺	1F~3F 南向	1F走道	控制室	3F露臺	3F 連接空橋

門窗立面



註:若有天花板裝修者不加門箱及機械箱。

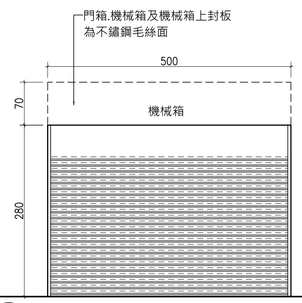

註:若有天花板裝修者不加門箱及機械箱。

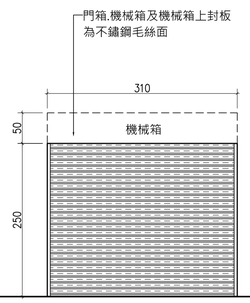



編　號	S39 60A	SD1 60A	SD2	WD1
性能及開閉方式	90°．一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性)	電動捲門．一小時以上防火時效 (具一小時阻熱性)	電動捲門	扇型不鏽鋼手動防水閘門
門　框	1.5mm不銹鋼氟碳烤漆,色另訂	不鏽鋼毛絲面	不鏽鋼毛絲面	
門　扇	1.2mm不銹鋼氟碳烤漆,色另訂	捲門片-不鏽鋼毛絲面	捲門片-不鏽鋼毛絲面	
門鎖五金 門鎖	鎖匣式窄框水平鎖			
門鎖五金 絞鍊	不銹鋼5"旗型鉸鏈*4			
門鎖五金 把手				
門鎖五金 天地栓				
門鎖五金 其他	超薄P型內止動門弓器≦100kg	含過捲揚裝置及障礙感知設備		
備　註	4F電梯機房	詳圖說 A6-22．消防連動(含電磁門扣,附電源變壓器)	詳圖說 A6-23	詳圖說 A6-20

一、玻璃產品光學規範應符合下列標準：

玻璃品項：8mm 透明強化玻璃

1. Visible Trans（可視光透過率）：≧88%
2. Reflec outdoor（反射率）：≦8%
3. ni(日射透過率)：≦0.83

※ 產品光學數據容許誤差為+ 2%，
U值之容許誤差為+ 0.1W/m2K

二、所有玻璃其品質及加工應符合下列標準：

1. 強化玻璃(Tempered Glass)須採用水平強化方式，其品質須符合CNS 2217之標準，強化玻璃依破碎顆粒試驗法Fragmentation Test ）．於50mm×50mm之面積上至少有40顆粗大破碎顆粒。
2. 有關玻璃的厚度、顏色及遮蔽係數、透光率等光學數據係設計之基本根據，承包商應依此規格提供上述玻璃製造廠家產品，並經監造單位核可後方可按裝施工。

四、本工程標註門窗尺寸為實際尺寸 (W)
工程開口尺寸 M.O 為 (W+5~6cm)
完工後之尺寸為可視尺寸