

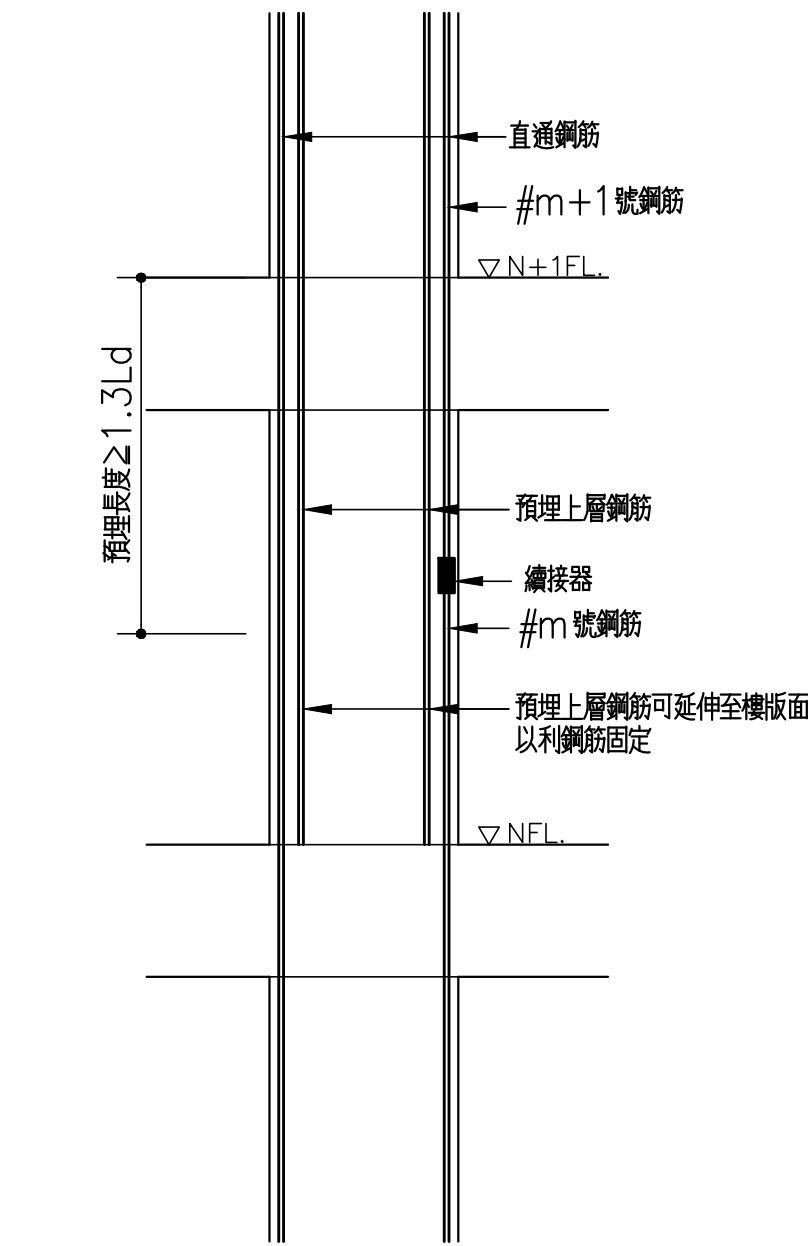


樓層編號	C31	C31a	C31b	C32	C32a	C33	C33a	C34
4F								
	主筋 ○20-#7	主筋 ○20-#7	主筋 ○20-#7	主筋 ○16-#7	主筋 ●16-#8	主筋 ○18-#7	主筋 ●18-#8	
	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	
	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	
	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	
	柱尺寸 (80x80)	柱尺寸 (80x80)	柱尺寸 (80x80)	柱尺寸 (70x70)	柱尺寸 (70x70)	柱尺寸 (80x60)	柱尺寸 (80x60)	
3F								
	主筋 ●20-#8	主筋 ●20-#8	主筋 ●20-#8	主筋 ●16-#8	主筋 ○4-#10+ ●12-#8	主筋 ●18-#8	主筋 ●18-#8	
	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	
	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	
	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	
	柱尺寸 (80x80)	柱尺寸 (80x80)	柱尺寸 (80x80)	柱尺寸 (70x70)	柱尺寸 (70x70)	柱尺寸 (80x60)	柱尺寸 (80x60)	
2F								
	主筋 ●20-#8	主筋 ●20-#8	主筋 ●20-#8	主筋 ●16-#8	主筋 ○4-#10+ ●12-#8	主筋 ●18-#8	主筋 ●18-#8	主筋 ●18-#8
	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@9.5
	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@9.5
	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@9.5
	柱尺寸 (80x80)	柱尺寸 (80x80)	柱尺寸 (80x80)	柱尺寸 (70x70)	柱尺寸 (70x70)	柱尺寸 (80x60)	柱尺寸 (80x60)	柱尺寸 (70Ø)
1F								
	主筋 ●20-#8	主筋 ○4-#10+ ●16-#8	主筋 ○12-#10+ ●8-#8	主筋 ●16-#8	主筋 ○4-#10+ ●12-#8	主筋 ●18-#8	主筋 ○12-#10+ ●6-#8	主筋 ●18-#8
	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@10	圈束區 #4@9.5
	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@10	非圈束區 #4@9.5
	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@10	接頭區 #4@9.5
	柱尺寸 (80x80)	柱尺寸 (80x80)	柱尺寸 (80x80)	柱尺寸 (70x70)	柱尺寸 (70x70)	柱尺寸 (80x60)	柱尺寸 (80x60)	柱尺寸 (70Ø)

註: 1.柱內埋管及其配件所佔面積不得超過柱斷面積百分之四, 內徑不得大於五公分, 且不得妨礙箍筋, 輔助繫筋之綁紮。
2.續接器需使用SA等級, 續接器位置除經由監工工程師認可外, 建議應位於柱中央區, 並錯開60cm以上.(地下室邊柱受圍苓限制時, 始可位於圍束區)。



A 上層柱鋼筋預埋示意圖
說明: 上層柱鋼筋支數比下層柱鋼筋支數多或柱斷面尺寸縮減時, 預埋之鋼筋於柱筋綁紮時由下層開始預留 (不可於梁筋綁紮後側面), 號數轉換時可採用續接器續接之。

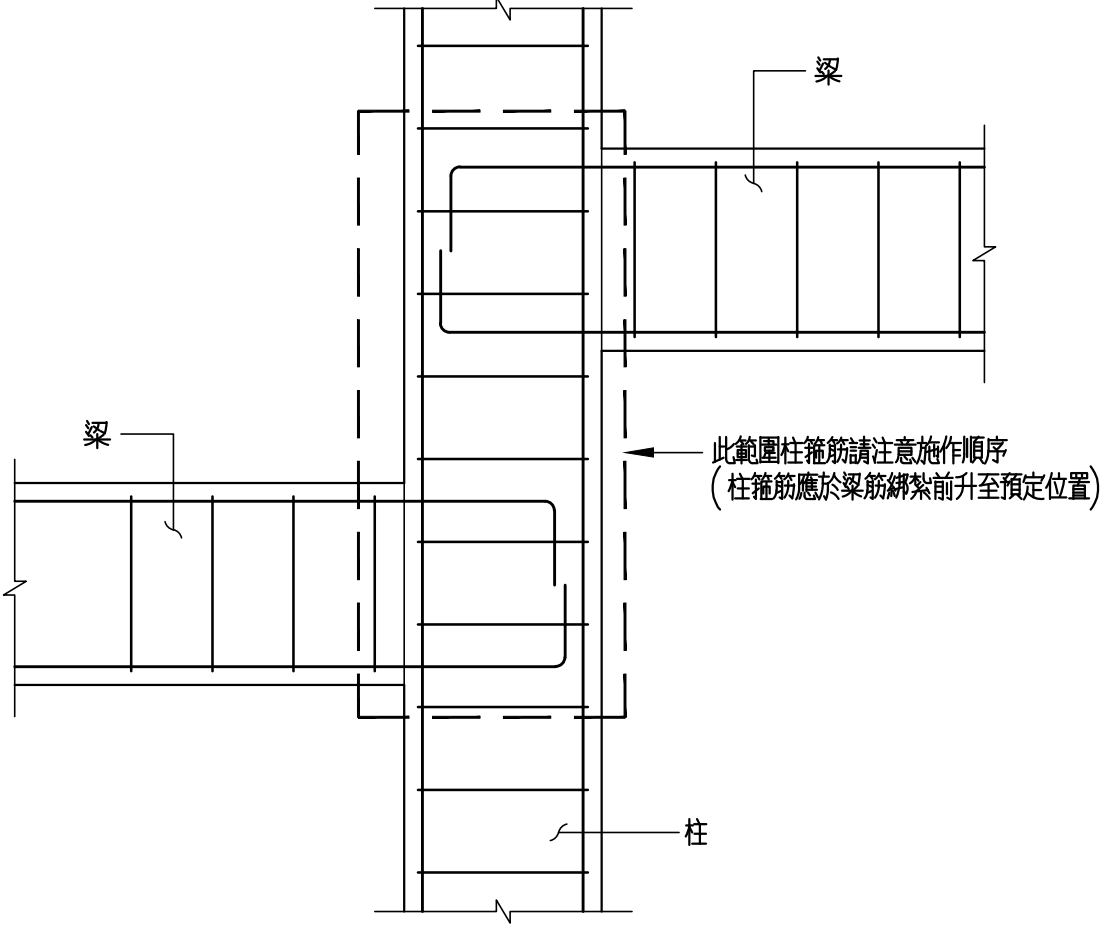

B 柱四周梁深不同或有高低差時柱箍筋施作立面示意圖 N.T.S.

說明

圖名	日期	說明	核准