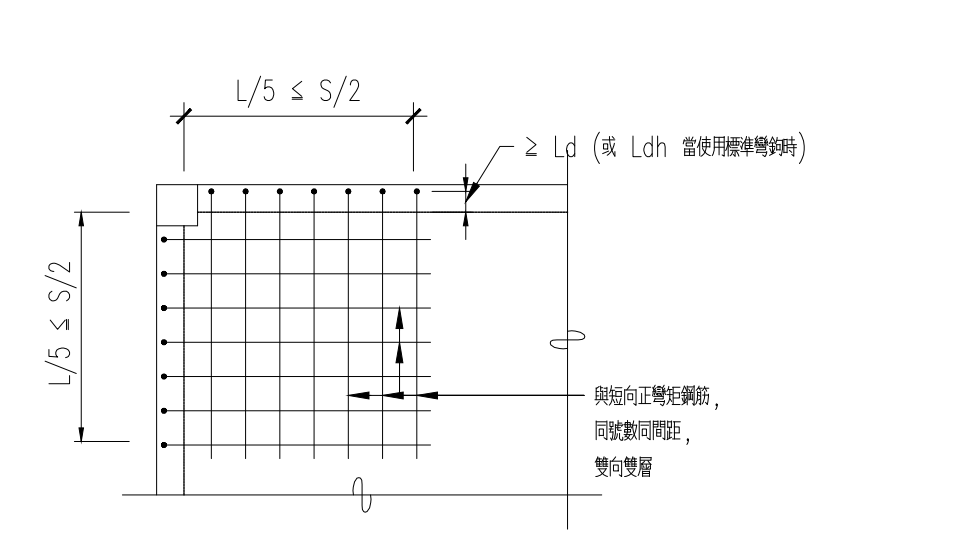
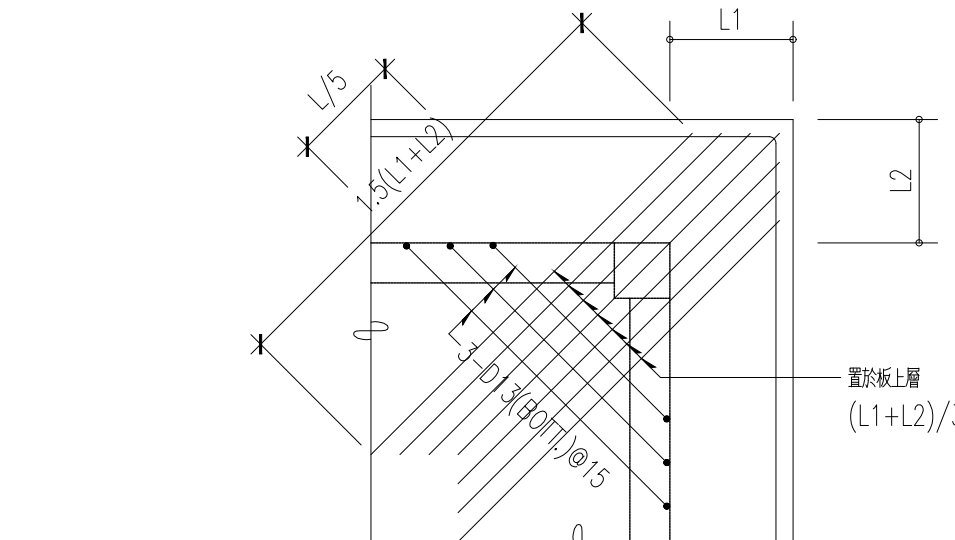
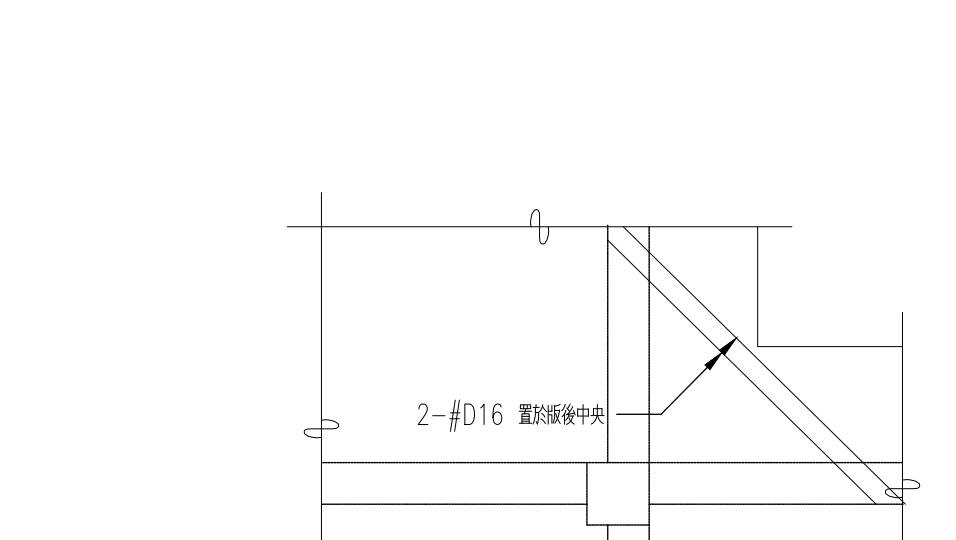
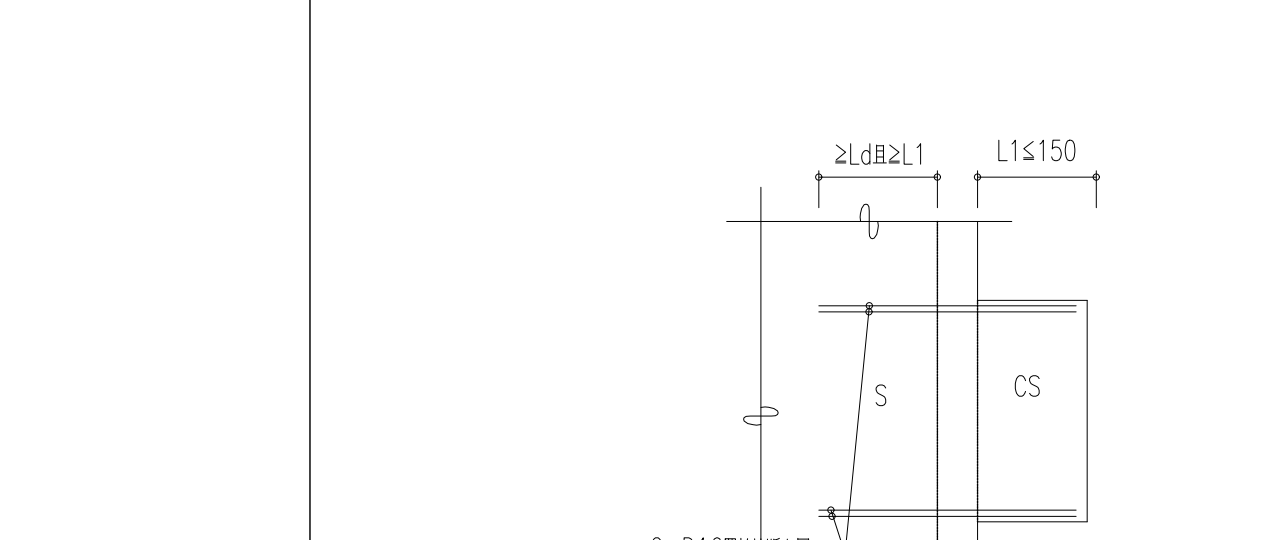
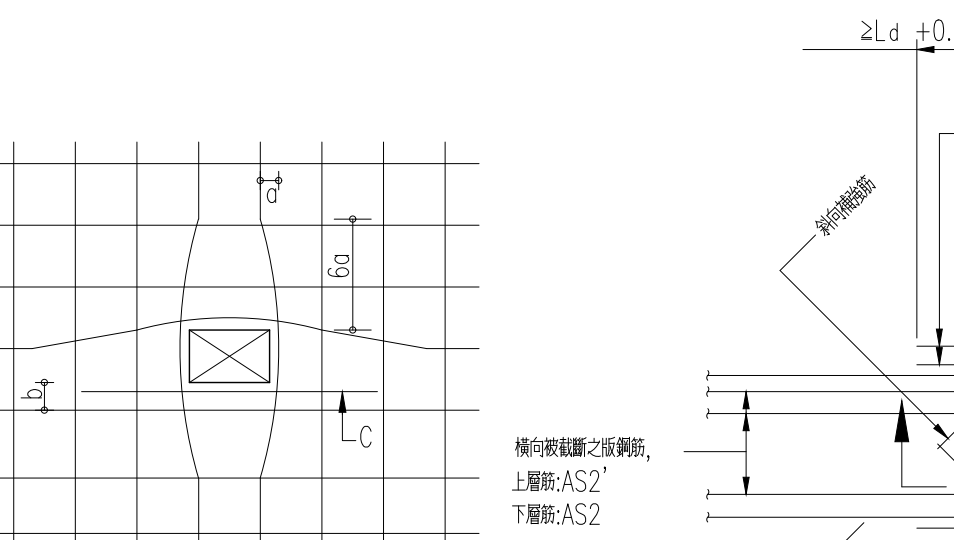
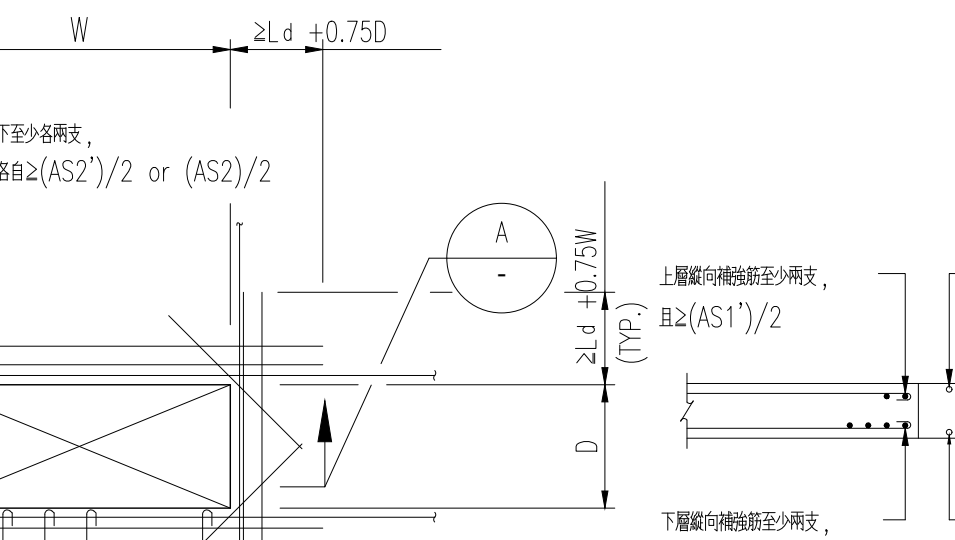
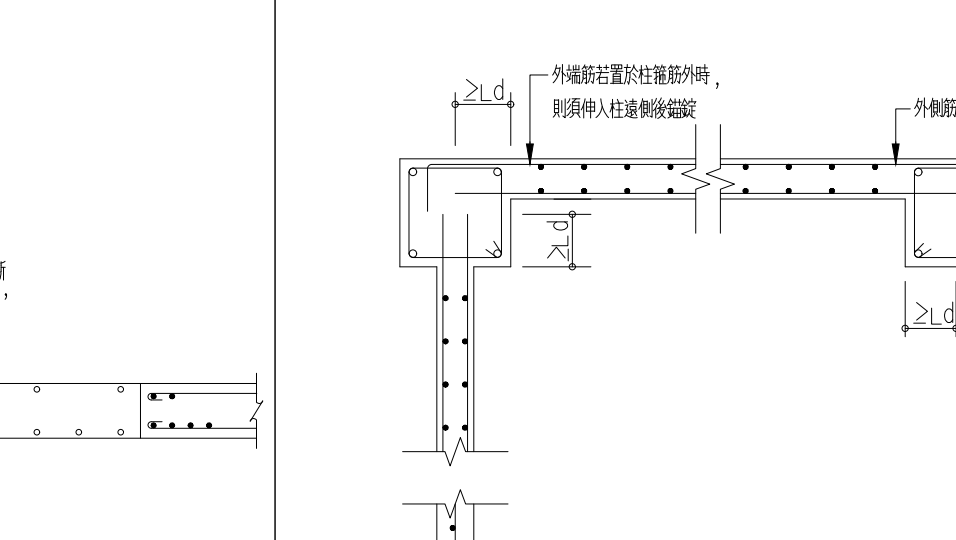
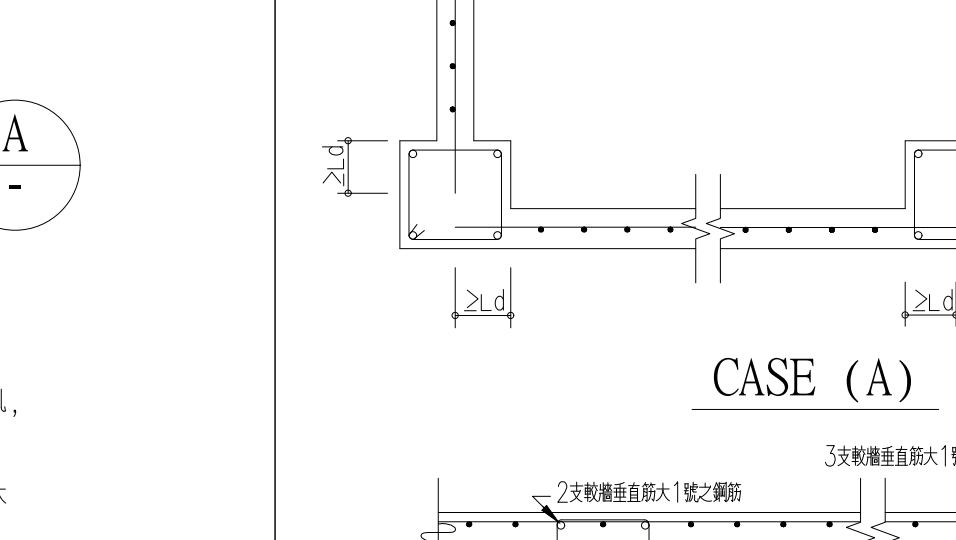
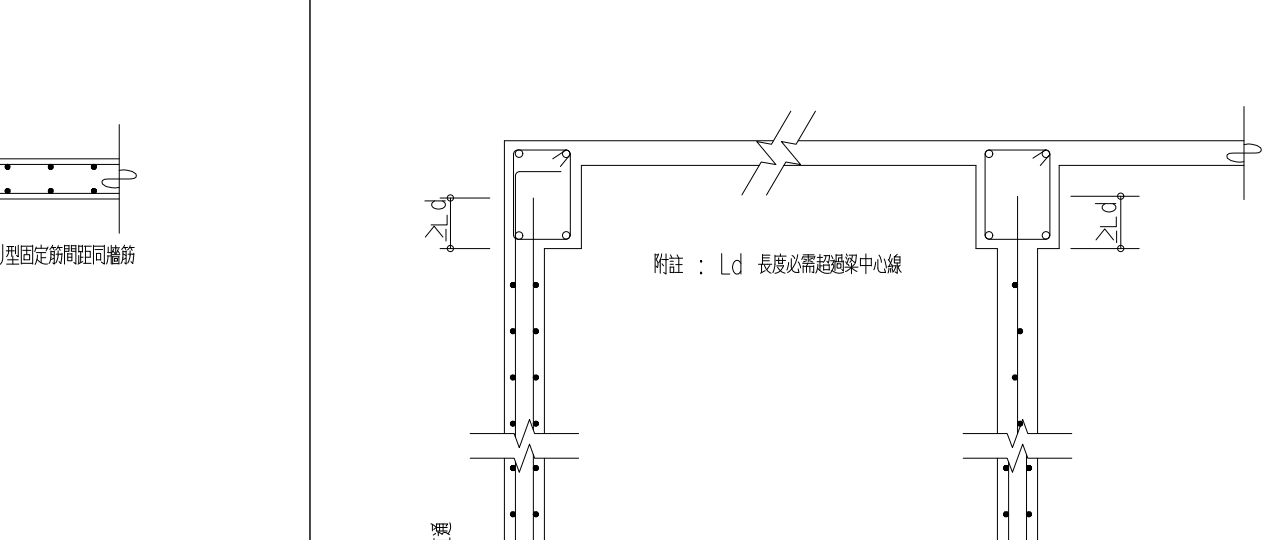
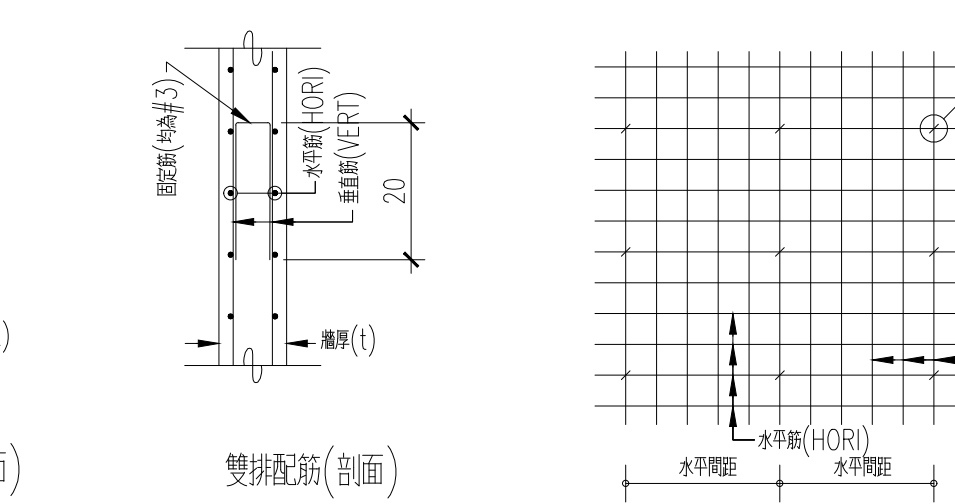
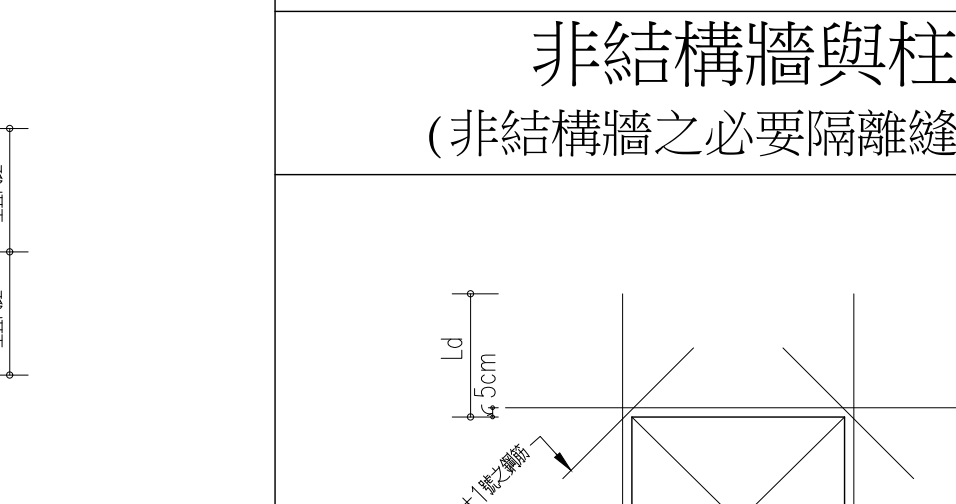
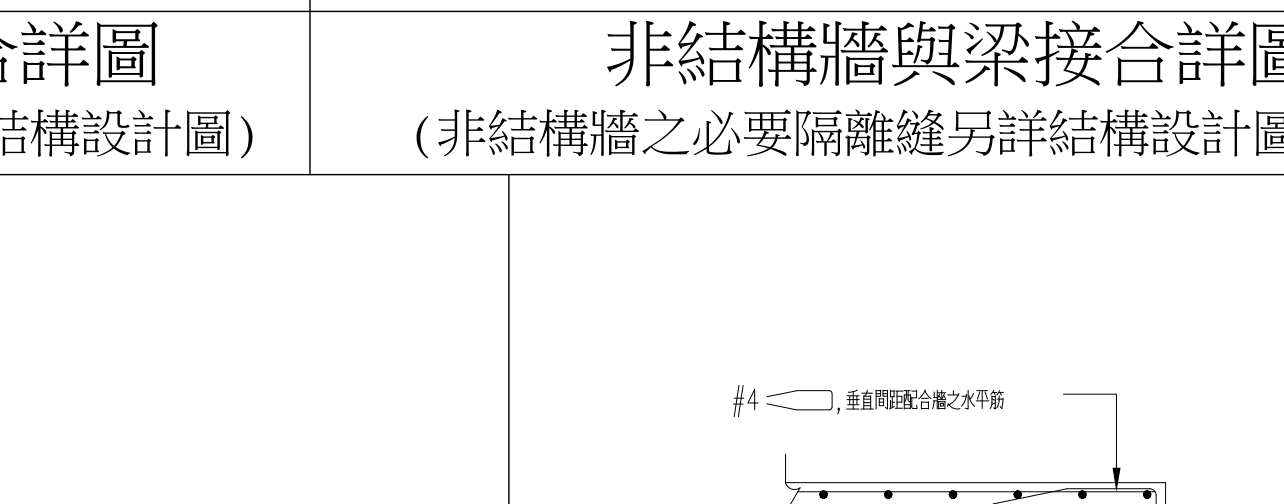


 附註： 1. 補強筋延伸入梁內或柱內至少L_d以上。 （延伸長度不足時需以標準彎鉤補強在梁內或柱內並滿足L_{dh}之長度要求） 2. "L"為牆板長向間距，"S"為牆板短向間距。 CASE (A)	 附註： 1. 若只有單邊有板外挑時，則上層補強筋不必伸出，彎入柱及梁內同左圖。 2. "L"為牆板長向間距。 CASE (B)	 CASE (C)																																																								
樓版角隅補強標準圖																																																										
 附註： 1. 版開口較小時，主筋儘可能不切斷向兩側分開成緩和曲線，其斜率為1：6（如圖中a與6a） 2. 開口距主筋不得大於5cm若大於5cm（如圖中之b），則需加補強筋（如圖中之C） 3. C之補強筋數量同主筋，兩邊延伸開口以外至少L_d 4. 版鋼筋單排時，補強筋為單排，版鋼筋雙排時，補強筋為雙排。 開口長邊 $\leq 30\text{cm}$ CASE (A)	 附註： 1. 開口較大，版筋需要切斷時，補強如上圖。 2. 斜向補強筋用1支數版主鋼筋大1號之鋼筋，置於版中央。 3. 縱、橫兩向補強鋼筋量，不得少於各向版原有主筋被開口截斷之鋼筋量。 30cm < 開口長邊 $\leq 80\text{cm}$ CASE (B)	 CASE (A)  CASE (B)	 附註：L_d 長度必需超過版中心線																																																							
樓版開口補強標準圖(開口週邊有牆載重，不適用本標準圖)																																																										
<table><tr><th>牆編號</th><th>牆厚(公分)</th><th></th><th>單排</th><th>雙排</th></tr><tr><td>W10</td><td>10</td><td>VERT</td><td>D10@10</td><td></td></tr><tr><td>W12</td><td>12</td><td>HORI.</td><td>D10@15</td><td></td></tr><tr><td>W15</td><td>15</td><td>VERT</td><td></td><td>D10@15 雙面</td></tr><tr><td>W16</td><td>16</td><td>HORI.</td><td></td><td>D10@20 雙面</td></tr><tr><td>W18</td><td>18</td><td>VERT</td><td></td><td>D13@15 雙面</td></tr><tr><td>W20</td><td>20</td><td>HORI.</td><td></td><td>D13@15 雙面</td></tr><tr><td>W25</td><td>25</td><td>VERT</td><td></td><td>D13@15 雙面</td></tr><tr><td></td><td></td><td>HORI.</td><td></td><td>D13@15 雙面</td></tr><tr><td>W30</td><td>30</td><td>VERT</td><td></td><td>D13@15 雙面</td></tr><tr><td></td><td></td><td>HORI.</td><td></td><td>D13@15 雙面</td></tr></table>	牆編號	牆厚(公分)		單排	雙排	W10	10	VERT	D10@10		W12	12	HORI.	D10@15		W15	15	VERT		D10@15 雙面	W16	16	HORI.		D10@20 雙面	W18	18	VERT		D13@15 雙面	W20	20	HORI.		D13@15 雙面	W25	25	VERT		D13@15 雙面			HORI.		D13@15 雙面	W30	30	VERT		D13@15 雙面			HORI.		D13@15 雙面	 附註： 1. 固定筋之水平間距為垂直筋間距之5倍，垂直間距為水平筋間距之4倍。 2. 垂直直筋與水平筋端部均須埋入梁或柱內至少L_d之長度。 3. 牆厚15cm(含)以上之牆，若位於筏基礎頂上時，應延伸入筏基礎內。 4. 牆淨高大於30倍牆厚時不適用本表。	 附註： 1. 若牆厚大於1號之鋼筋（垂直與水平） 2. D16，若牆主筋為D10(含)時，補強筋同牆主筋（垂直與水平）	 附註：牆主筋為單排時，補強筋亦為單排，將2-D16改為1-D16而置於牆中央牆主筋為雙排時，補強筋亦為雙排，如圖所示。
牆編號	牆厚(公分)		單排	雙排																																																						
W10	10	VERT	D10@10																																																							
W12	12	HORI.	D10@15																																																							
W15	15	VERT		D10@15 雙面																																																						
W16	16	HORI.		D10@20 雙面																																																						
W18	18	VERT		D13@15 雙面																																																						
W20	20	HORI.		D13@15 雙面																																																						
W25	25	VERT		D13@15 雙面																																																						
		HORI.		D13@15 雙面																																																						
W30	30	VERT		D13@15 雙面																																																						
		HORI.		D13@15 雙面																																																						
非結構牆配筋標準圖(擋土牆，剪力牆，蓄水池及地下室之外牆不適用本表配筋)																																																										
非結構牆開口補強配筋標準圖		非結構牆端部補強標準圖																																																								