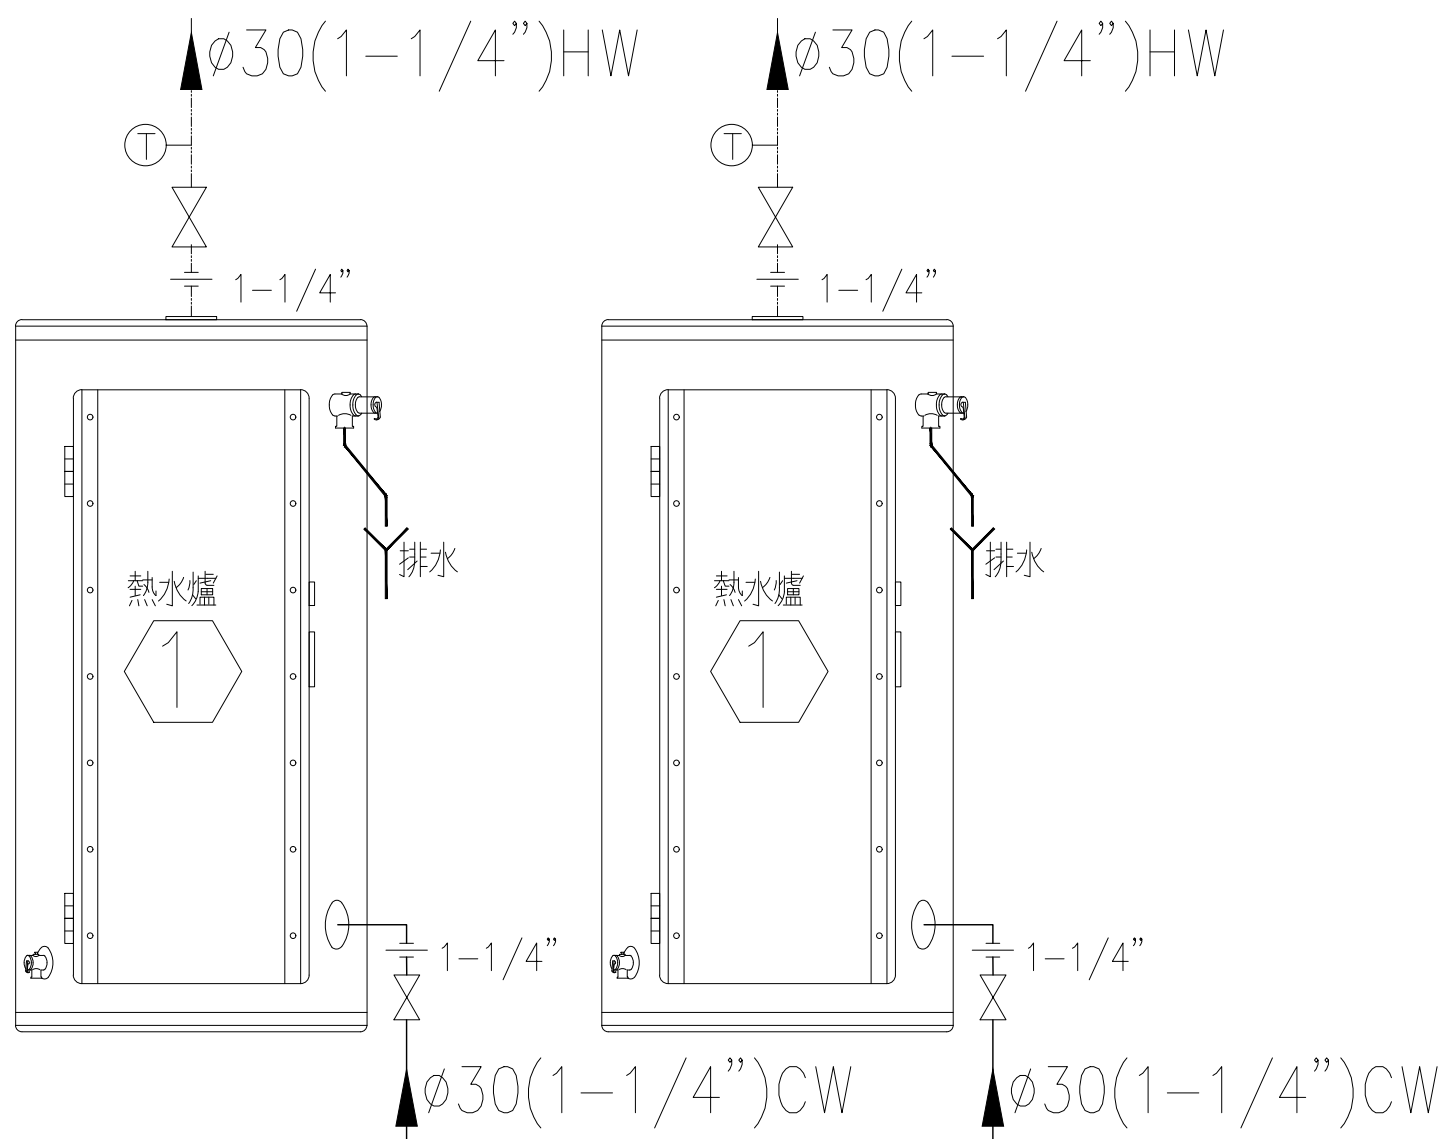






電能熱水爐設備流程圖

圖例說明

符號或線型	名稱或說明
	閘門凡而
	球閥
	逆止凡而
	由令
	安全閥
	溫控器
	溫度表
	冷水管
	熱水管

熱水設備規格表

設備名稱及編號	數量	規格說明
熱水爐 	共2台	A. 進口營業用電能熱水爐 B. 容量: 119 加侖 C. 熱水供應量: 221加侖/HR(100°F溫升) D. 電源: 3ø/380V/54kW E. 冷熱水管接續口: 1-1/4”ø F. 工作壓力: 150 PSI G. 防鏽: 內裝鎂質正極棒防止腐蝕 H. 控制: 三段全自動安全控制 a. 皆可調式溫度控制 b. 過溫電源自動切斷 c. 超溫超壓安全洩放閥 I. 構造: 鋼製內桶玻璃內襯泡棉保溫 10. 鍋爐需有 1,000 萬產品責任保險 11. 參考尺寸: 91cm(長) x 75cm(寬)x 158cm(高)
溫度表 	共2只	1. 0 — 100°C, 讀取錶面3”
施工要求	1. 系統安全閥需接排水管 2. 熱水管需以PE保溫 3. 熱水爐機房需預留地排水口 4. 熱水爐應做 10cm 高水泥基座, 以防潮濕 5. 電源依電工法規施工 6. 必要時設備進出口需加裝由令以利拆裝檢修 7. 鍋爐應交付在台1000萬產品意外險保險證明	
熱水系統設備選用分析 一、公共淋浴間: 熱水用水量: 蓮蓬頭: 6 栓x15加侖/人x4人/HRx80%共同使用= 288加侖/HR 熱水爐選用: 選用熱水爐容量119加侖, 每小時熱水供量為221加侖/HR之電能熱水爐二座, 可充份供應尖峰熱水所需.		