




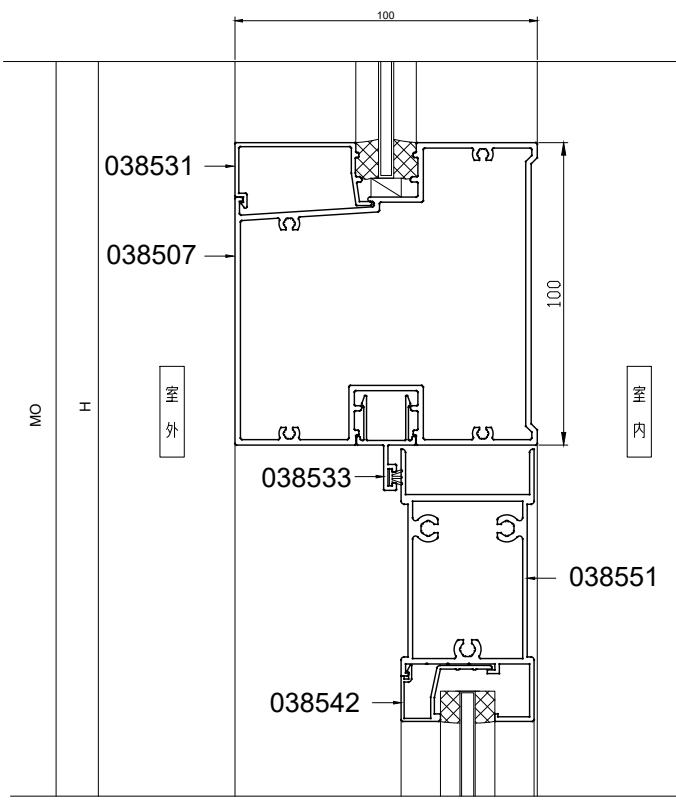


41

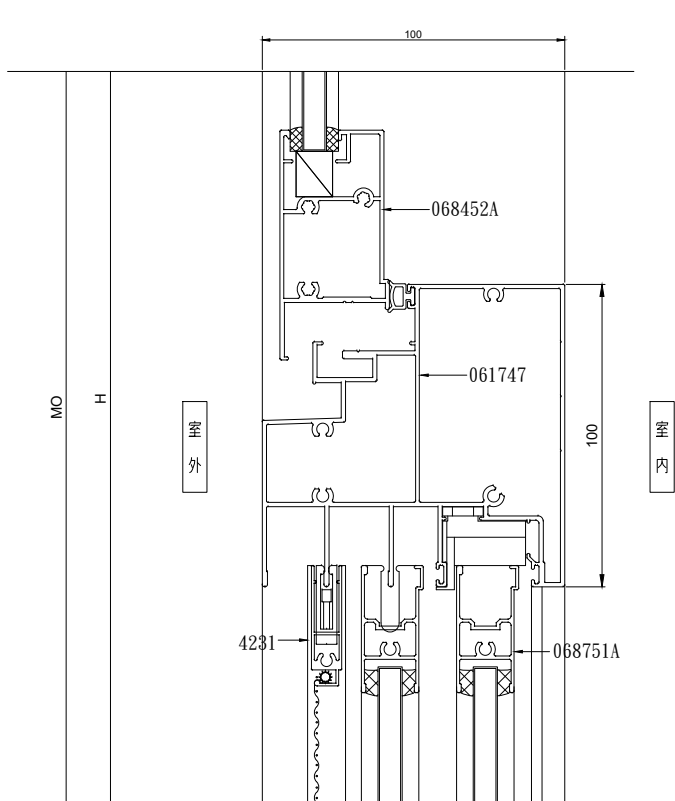


45

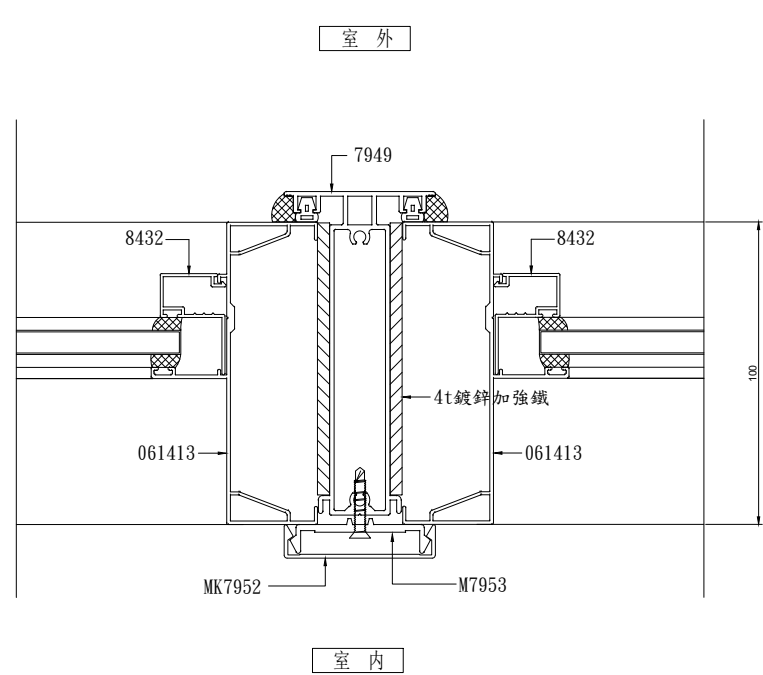


49

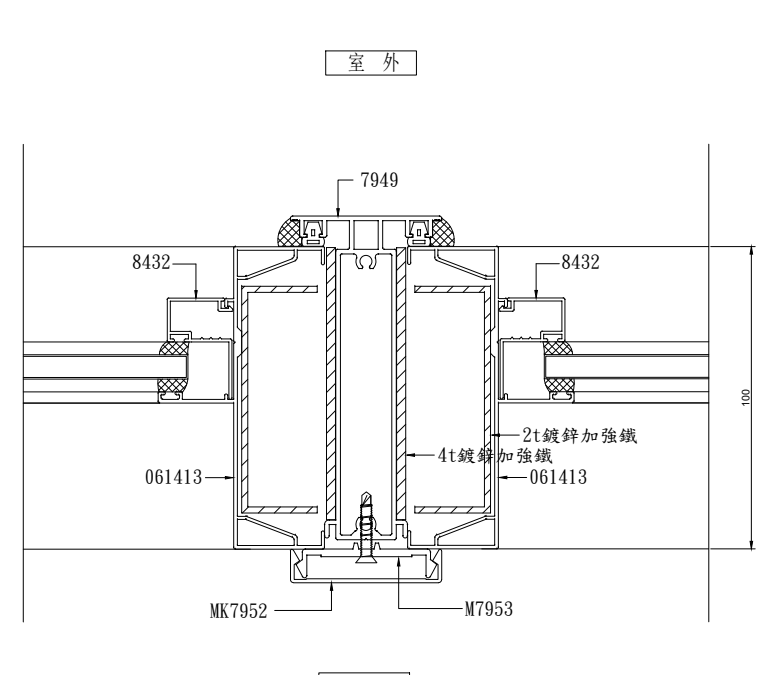


53

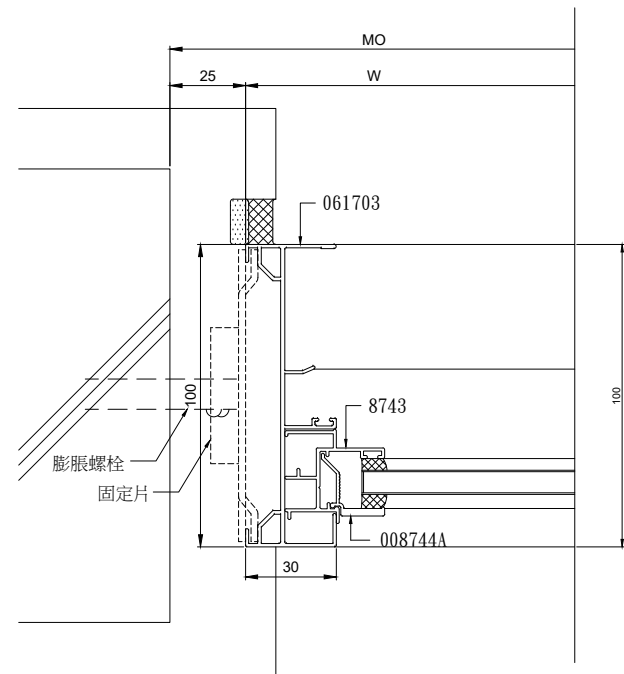


42

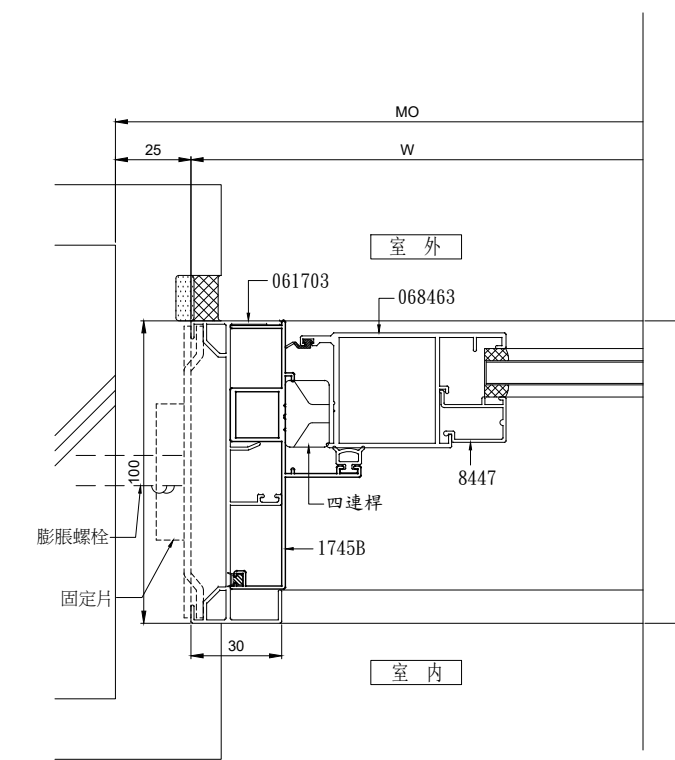


46

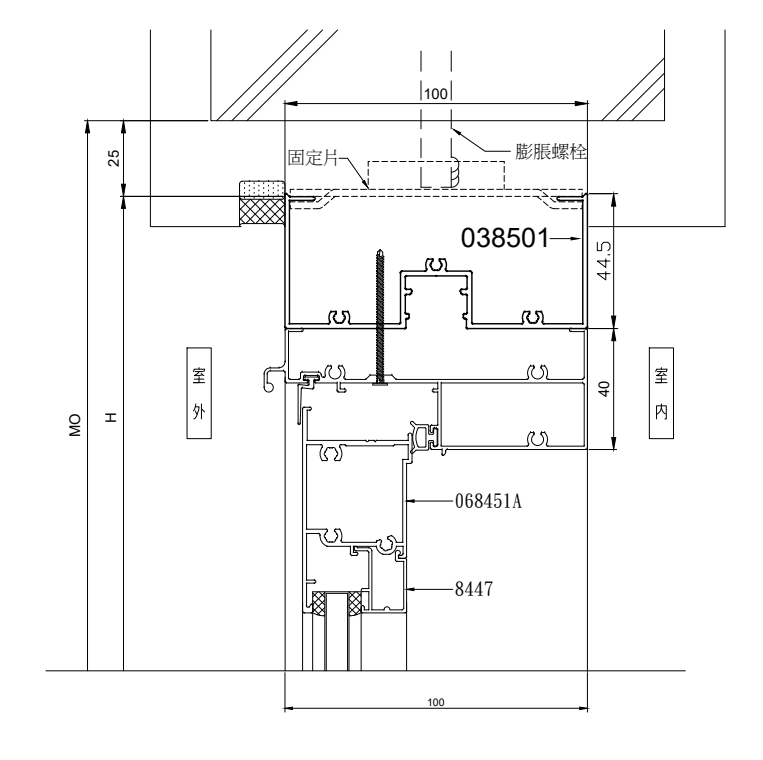


50

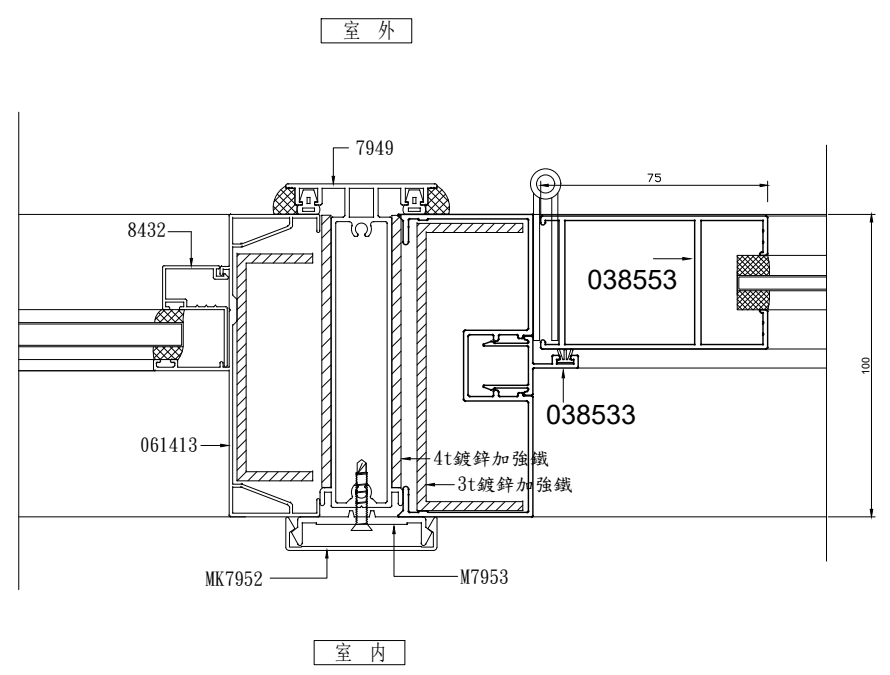


54

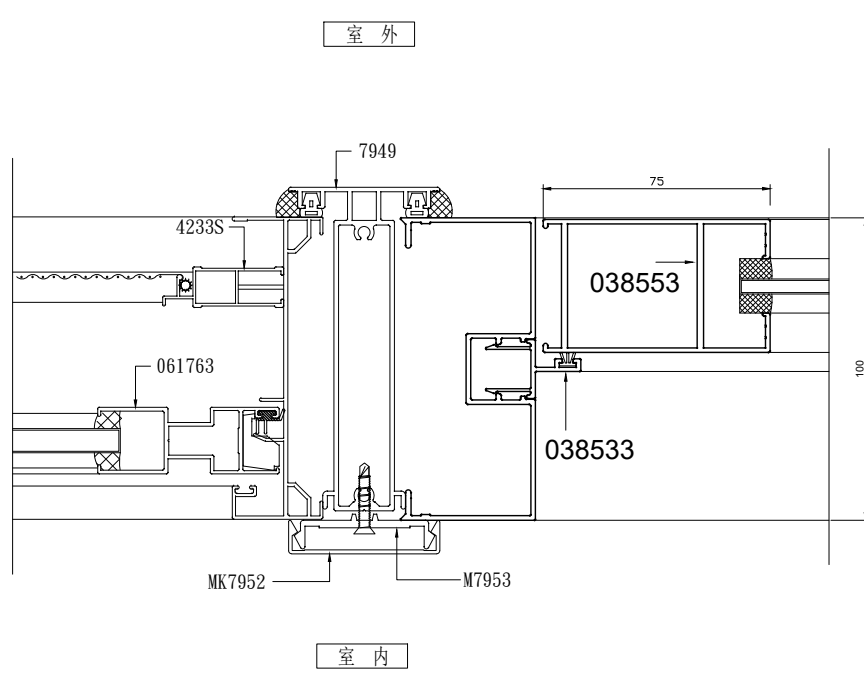


43

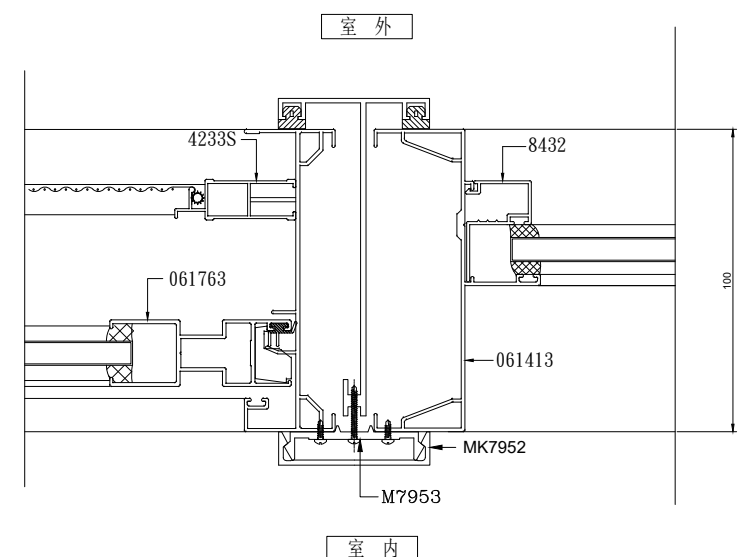


47

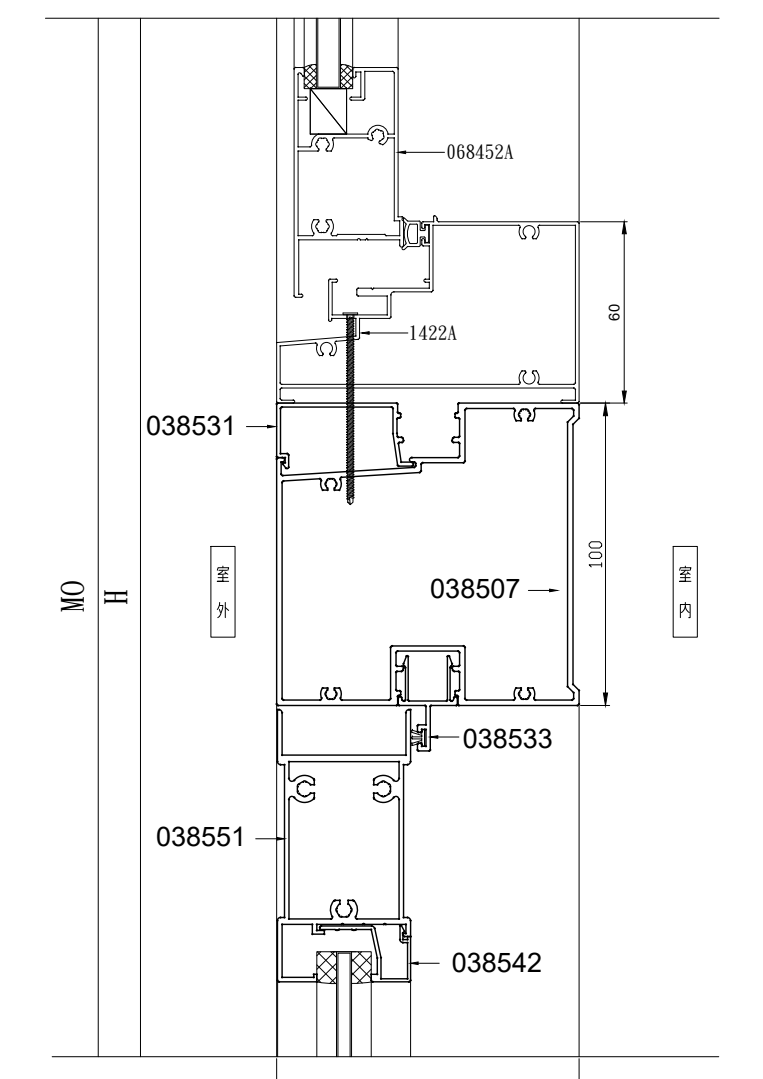


51

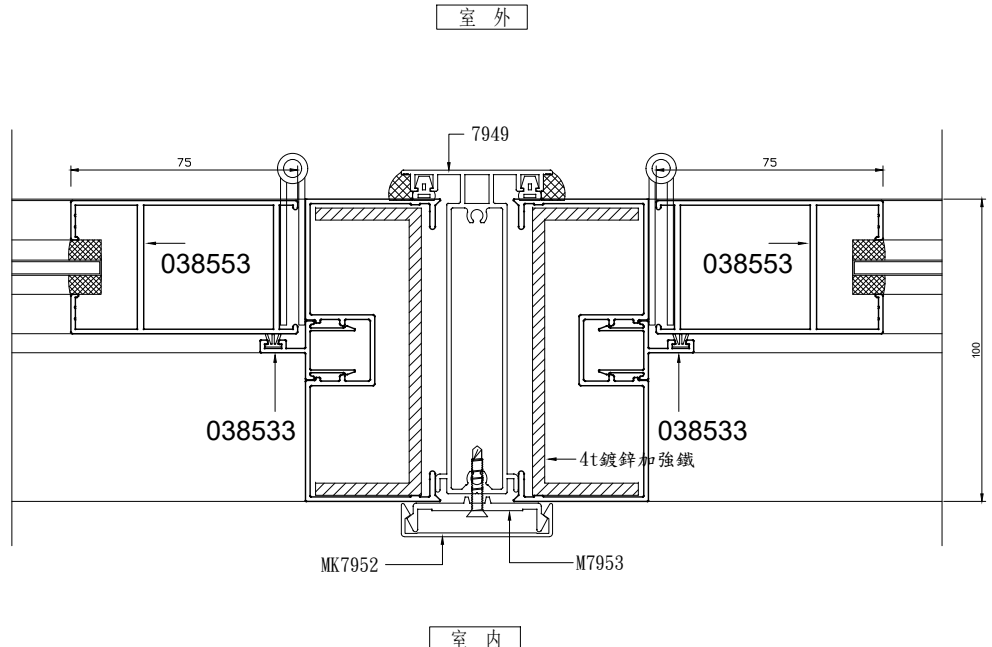


55

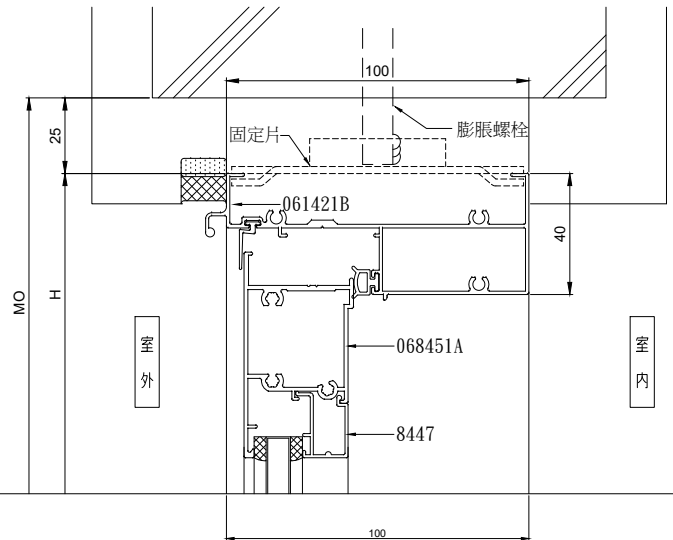


44

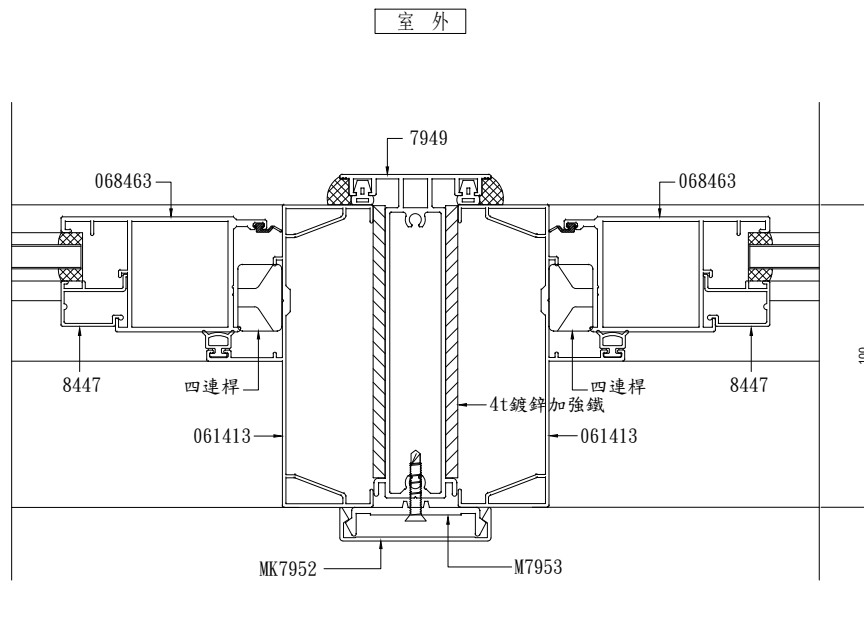

48

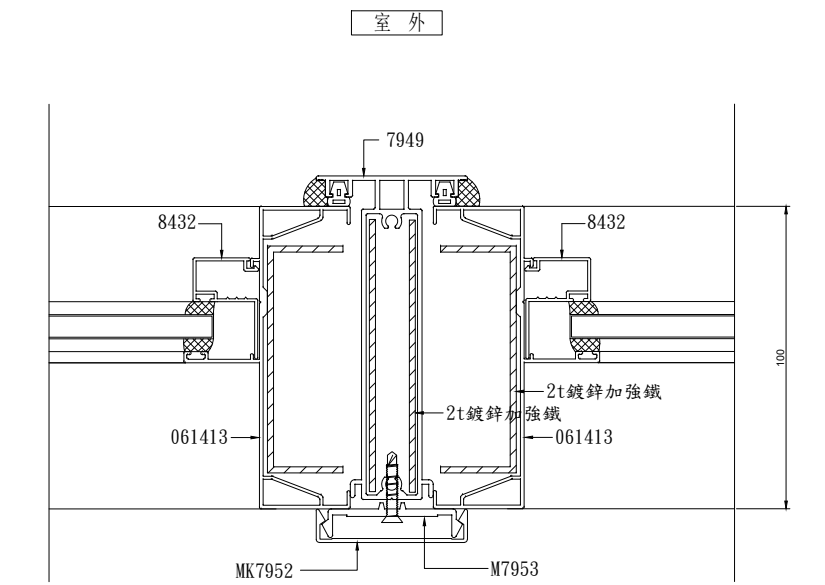

52

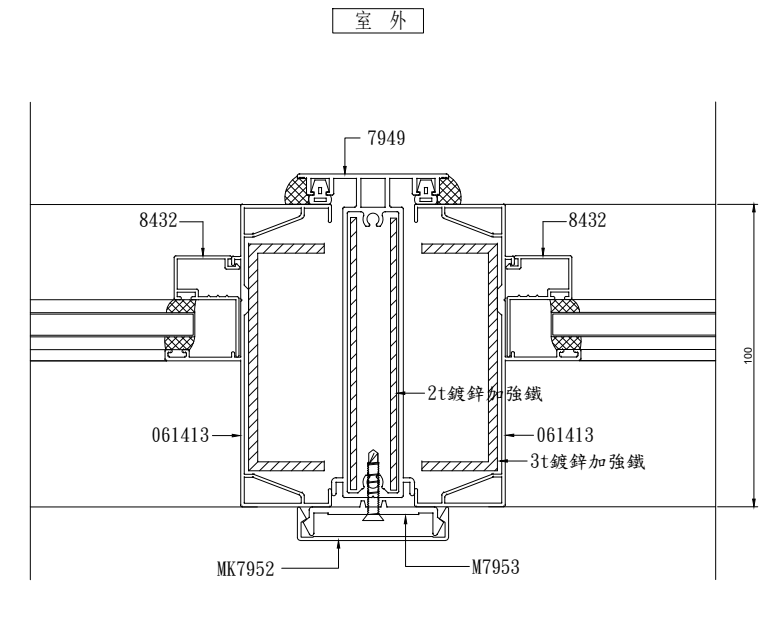

56

- 1.本工程鋁門窗採用大同、中華或正新原廠製造之門窗成品。
- 2.鋁窗表面處理為陽極消鹽處理 10μ ，附膜厚證明。
- 3.本工程鋁窗其抗風壓強度 $360\text{kg}/\text{m}^2$ 以上,水密性 $100\text{kg}/\text{m}^2$ 以上,氣密性 $2\text{m}^3/\text{hr}.\text{m}^2$ 。
- 4.本工程之橫拉窗為安全起見採用窗扇內卸式(可單片由室內取下)。
- 5.本工程之鋁窗，下框料採多階式設計，以利排水順暢，橫拉窗外框直料需採用雙空心直料，除加強直料強度，亦可避免坎縫施作時造成直料彎曲。
- 6.鋁擠型之斷面材料尺寸，不得小於圖面所示之斷面材料尺寸。
- 7.為確保鋁窗金屬強度，其外框料須寬 100mm (含)以上，橫拉窗內框直料須寬 50mm (含)以上厚度。
- 8.本工程鋁門窗玻璃除特別註明外，均採用 5mm 清強化玻璃。
- 9.安裝細則依承製廠窗送審核可之施工說明書圖規定辦理，位置應依照圖示或監造人員之指示安裝。
- 10.本工程相關之剖面詳圖僅供施工參考，得標廠商均須依照設計原意，於材料訂製及施工前繪製實陳用料施工圖，送業主或設計單位審核，核可後方可製造。
- 11.驗收時承包廠商應同時檢附原廠鋁門窗出廠證明及保固證明書。