



篩 號 (mm)	過篩重量百分率	備 註
	A	
50.0 (2 in.)	100	1. 粗粒料之洛杉磯磨損率 $\leq 50\%$,
25.0 (1 in.)	—	2. 通過 0.425mm 部分之液性限度 $\leq 25\%$,
9.5 ($\frac{3}{8}$ in.)	30~65	3. 通過 0.425mm 部分之塑性指數 $\leq 6\%$,
4.75 (NO. 4)	25~55	4. 壓實度不得低於 CNS 11777-1 之 D 法及 CNS 14732 所得最大乾密度之 98%
2.00 (NO. 10)	15~40	
0.425 (NO. 40)	8~20	
0.075 (NO. 200)	2~8	

密 級 配 種 類		19.0mm($\sqrt[3]{4}$ in)	19.0mm($\sqrt[3]{4}$ in)
適 用 層 次		密級配面層	粗級配處理底層
每層壓實厚度 (cm)		5.0	5.0
篩 號 (mm)		過篩重量百分率 (%)	
37.5	(1 $\frac{1}{2}$ in)	—	—
25.0	(1 in)	100	100
19.0	($\sqrt[3]{4}$ in)	90~100	80~100
12.5	($\frac{1}{2}$ in)	—	—
9.5	($\sqrt[3]{8}$ in)	56~80	—
4.75	(NO.4)	35~65	50~80
2.36	(NO.8)	23~49	—
0.60	(NO.30)	—	20~60
0.30	(NO.50)	5~19	—
0.15	(NO.100)	—	—
0.075	(NO.200)	2~8	5~20
馬歇爾配合設計基準	每面打擊次數	75	75
	穩 定 值 (kgf)	≥ 544	≥ 600
	流 度 (0.25mm)	8~16	8~16
	孔 隙 率 (%)	3~5	3~6
	粒料間空隙率(VMA)(%)	≥ 13	≥ 13
	瀝青填充量(VFA)(%)	65~78	65~75
瀝 青 用 量 (%)		4~10	4.0~6.0


① 熱拌瀝青混凝土 底層碎石級配規格表

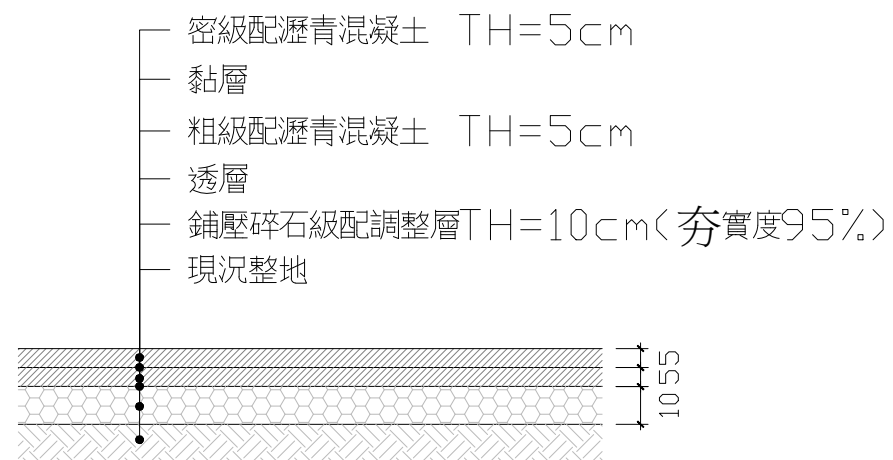

② 熱拌瀝青混凝土 斷面詳圖

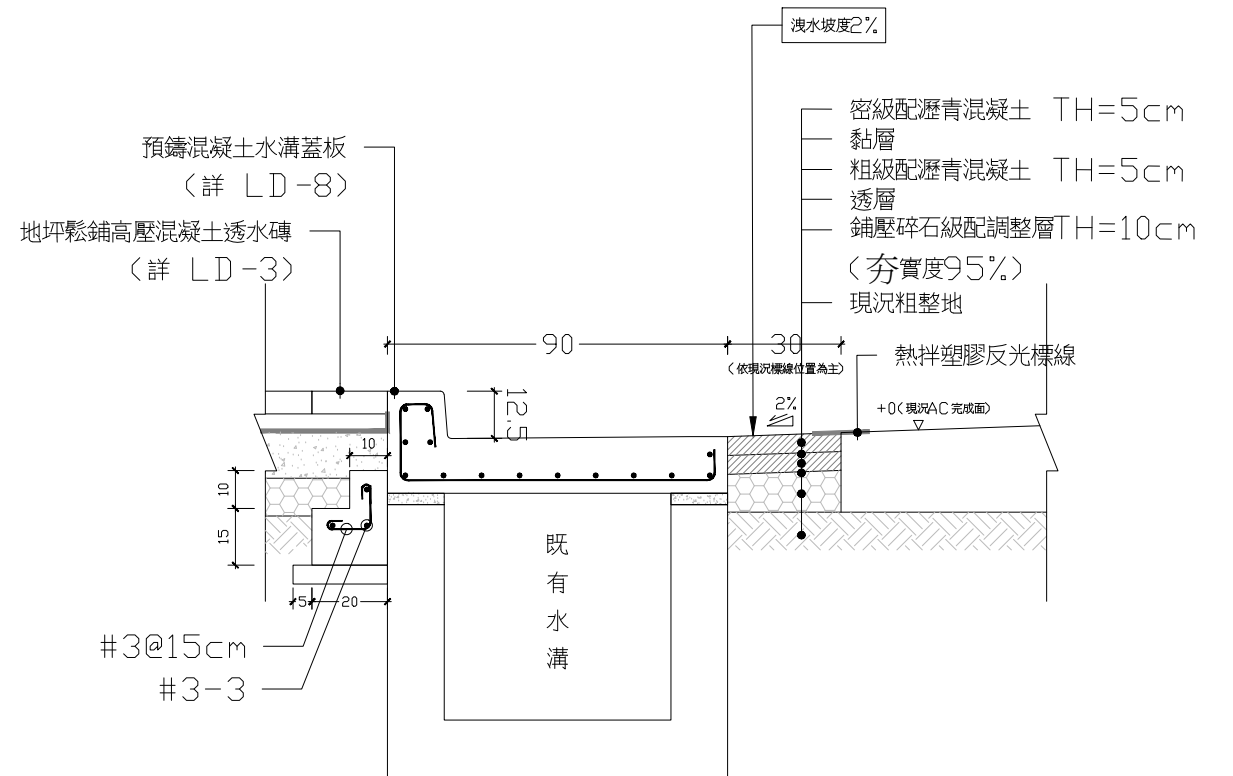

③ 熱拌瀝青混凝土—預鑄混凝土水溝蓋板 連接斷面詳圖

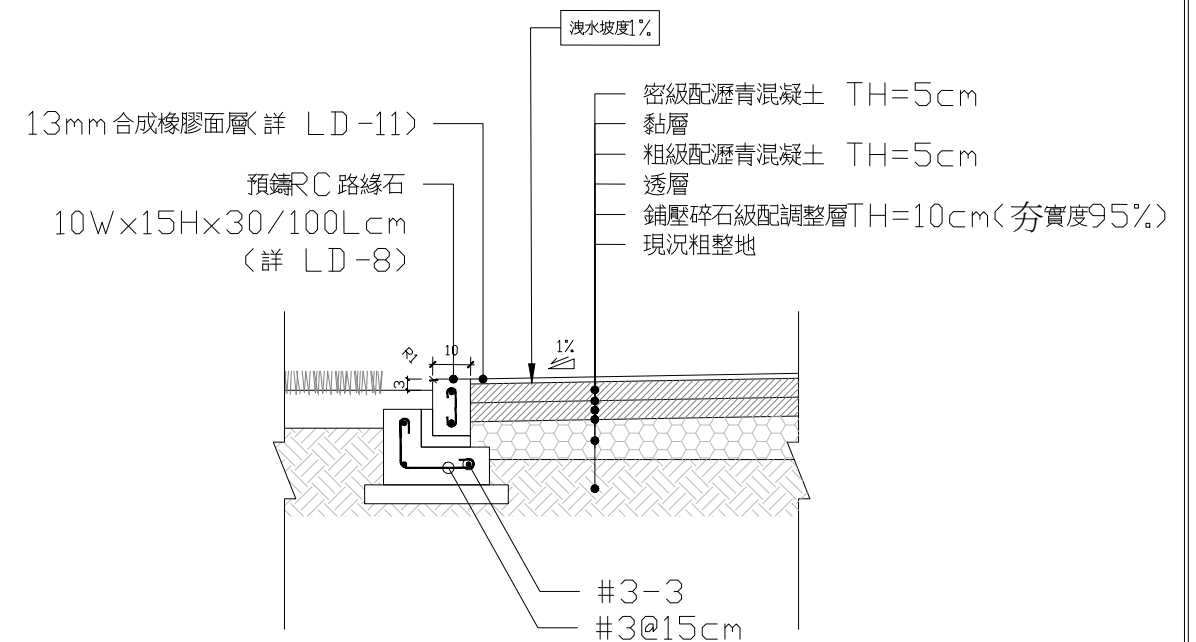

④ 熱拌瀝青混凝土—預鑄RC路緣石 連接斷面詳圖

單位:
二 m